

## ■ 直前3年間の産業廃棄物処理施設の維持管理状況

都市産業株式会社

### ばいじんの除去の実施状況と措置

作業日		作業内容
2025年度	自 2025年 6月 4日	焼却炉廃止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	至 2025年 6月 20日	
	自 2024年 8月 9日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	至 2024年 8月 17日	
	自 2024年 9月 14日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	至 2024年 9月 27日	
	自 2024年 10月 21日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	至 2024年 11月 5日	
作業日		作業内容
2024年度	自 2024年 5月 31日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	至 2024年 6月 16日	
	自 2024年 8月 11日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	至 2024年 8月 27日	
	自 2024年 10月 21日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	至 2024年 11月 10日	
	自 2024年 12月 29日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	至 2025年 1月 16日	
	自 2025年 3月 1日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	至 2025年 3月 13日	
作業日		作業内容
2023年度	自 2023年 5月 24日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	至 2023年 6月 11日	
	自 2023年 8月 12日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	至 2023年 8月 25日	
	自 2023年 10月 18日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	至 2023年 11月 2日	
	自 2023年 12月 30日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	至 2024年 1月 16日	
	自 2024年 3月 14日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	至 2024年 3月 31日	
作業日		作業内容
2022年度	自 2022年 3月 30日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	至 2022年 4月 17日	
	自 2022年 6月 6日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	至 2022年 6月 24日	
	自 2022年 8月 13日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	至 2022年 8月 31日	
	自 2022年 10月 17日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	至 2022年 11月 3日	
	自 2022年 12月 30日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	至 2023年 1月 15日	
	自 2023年 3月 14日	(定修)焼却炉停止に伴う 減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	至 2023年 3月 30日	

※)作業開始日が3月末分は、次年度として表示しています。

燃え殻 溶出及び含有試験結果  
令和6年～7年度

単位 溶出 ; mg/L, 含有 ; mg/Kg・Dry(ダイオキシン類 ; ng-TEQ/g)

※1 埋立基準(溶出)で廃掃法の( )内は対象外(汚泥の基準値), 響灘の含有量の基準値はなし(参考値)

試料採取日 溶出固液比	令和6年度					令和7年度				
	4/10 (%)10%	7/3 (%)10%	9/11 (%)10%	11/20 (%)10%	1/29 (%)10%	4/2 (%)10%	8/27 (%)10%	10/8 (%)10%	11月頃 (%)10%	2月頃 (%)10%
測定業者	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス
埋立基準(溶出)	定量下限値	含有量 mg/Kg	溶出 mg/L	含有量 mg/Kg	溶出 mg/L	含有量 mg/Kg	溶出 mg/L	含有量 mg/Kg	溶出 mg/L	含有量 mg/Kg
※1廃掃法 東見初	含有量 溶出									
1 アルキル水銀	ND	ND	0.0005			<0.0005				
2 総水銀	0.005	0.005	0.01	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
3 カドミウム	0.09	0.09	0.05	0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
4 鉛	0.3	0.3	0.5	0.01	53 <0.01	20 <0.01	130 <0.01	61 <0.01	53 <0.01	13 <0.01
5 有機燐	(1)	1	0.05	0.1						
6 六価クロム	1.5	1.5	0.5	0.02	<0.05	<0.05	<0.05	0.13	<0.05	<0.05
7 ピリジン化合物	(1)	1	0.3	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
8 PCB	(0.003)	0.003	0.01	0.0005						
9～18 有機塩素化合物 (全10種類)	(0.2 ～3)	0.1 ～3	0.001							
19～21 チラム, シマジン チオヘンカルブ	(0.03 ～0.2)	0.03 ～0.2	0.002							
22 ペンゼン 23 セレン	(0.1) 0.3	0.1 0.3	0.001 0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01
24 ダイオキシン類	3ng-TEQ/g					0.14				
25 弗素 硼素	— —	(15) (50)	0.2 0.05	2,500 4.6	11 0.4	3,700 1.6	6.6 4.6	2,600 4.6	17 10	4,400 25
1,4-ジオキサン	0.5		0.05	<0.05	<0.05	<0.05		0.06	<0.05	<0.05
PH		別途定める		(22°C)	10.8	(24°C)	9.8	(24°C)	9.2	(24°C)
含水率 熱灼減量 塩化物イオン	85% 15% wt% - dry	85% 15% 15,000		21.8 1.6	27.3 4.5	19.0 1.0	22.7 2.7 1.56	24.3 4.3	19.5 3.8	16.3 4.1

備 考

※2 カドミウム又はその化合物について特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で定める基準を変更。

平成28年3月15日から施行 (0.3mg/L 以下→0.09mg/L 以下)

燃え殻 溶出及び含有試験結果  
令和4年～5年度

単位 溶出 ; mg/L, 含有 ; mg/Kg・Dry(ダ'イキシン類 ; ng-TEQ/g)

※1 埋立基準(溶出)で廃掃法の( )内は対象外(汚泥の基準値), 響灘の含有量の基準値はなし(参考値)

試料採取日 溶出固液比	令和4年度					令和5年度					
	4/27 (%)10%	7/6 (%)10%	9/13 (%)10%	11/16 (%)10%	2/1 (%)10%	4/12 (%)10%	6/21 (%)10%	9/6 (%)10%	11/15 (%)10%	1/31 (%)10%	
測定業者	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	
埋立基準(溶出)	定量下限値	含有量 mg/Kg	溶出 mg/L	含有量 mg/Kg	溶出 mg/L	含有量 mg/Kg	溶出 mg/L	含有量 mg/Kg	溶出 mg/L	含有量 mg/Kg	溶出 mg/L
※1廃掃法 東見初	含有量 溶出										
1 アルキル水銀	ND	ND	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2 総水銀	0.005	0.005	0.01	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
3 カドミウム	0.09	0.09	0.05	0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
4 鉛	0.3	0.3	0.5	0.01	50 <0.01	38 <0.01	140 <0.01	19 <0.01	53 <0.01	24 <0.01	41 <0.01
5 有機燐	(1)	1	0.05	0.1							
6 六価クロム	1.5	1.5	0.5	0.02	<0.05	<0.05	<0.05	0.19	<0.05	<0.05	<0.05
7 ピリジン化合物	(1)	1	0.3	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
8 PCB	(0.003)	0.003	0.01	0.0005							
9～18 有機塩素化合物 (全10種類)	(0.2 ～3)	0.1 ～3	0.001								
19～21 チラム, シマジン チオヘンカルブ	(0.03 ～0.2)	0.03 ～0.2	0.002								
22 ペンゼン 23 セレン	(0.1) 0.3	0.1 0.3	0.001 0.01	<0.01	<0.01	0.11	0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01
24 ダ'イキシン類	3ng-TEQ/g					0.002				0.002	
25 弗素 硼素	— —	(15) (50)	0.2 0.05	2,500 5.1	17 2.3	4,700 2.3	31 4.6	3,500 6.5	12 13	2,700 13	3,000 18
25 1,4-ジオキサン	0.5		0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
PH		別途定める		(24°C)	9.3	(24°C)	8.5	(24°C)	10.4	(21°C)	10.5
含水率 熱灼減量 塩化物イオン	85% 15% wt%·dry	85% 15% 15,000		19.2 2.0	22.5 4.9	22.7 4.4	20.9 3.2 2.50	19.3 2.8	19.8 <0.1	27.4 6.4	25.4 6.0

備 考

※2 カドミウム又はその化合物について特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で定める基準を変更。

平成28年3月15日から施行 (0.3mg/L 以下→0.09mg/L 以下)

ばいじん 溶出及び含有試験結果  
令和6年～7年度

単位 溶出 ; mg/L, 含有 ; mg/Kg·Dry(ダイオキシン類 ; ng-TEQ/g)

※1 埋立基準(溶出)で廃掃法の( )内は対象外(汚泥の基準値), 韻灘の含有量の基準値はなし(参考値)

試料採取日 溶出固液比			令和6年度					令和7年度							
			4/10 (イ)10%	7/3 (イ)10%	9/11 (イ)10%	11/20 (イ)10%	1/29 (イ)10%	4/2 (イ)10%	8/27 (イ)10%	10/8 (イ)10%	11月頃 (イ)10%	2月頃 (イ)10%			
測定業者			中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス			
埋立基準(溶出)	定量下限値		含有量 mg/Kg	溶出 mg/g	含有量 mg/Kg	溶出 mg/g	含有量 mg/Kg	溶出 mg/g	含有量 mg/Kg	溶出 mg/g	含有量 mg/Kg	溶出 mg/g	含有量 mg/Kg	溶出 mg/g	含有量 mg/Kg
※1廃掃法	東見初	含有量 溶出													
1 アルキル水銀 総水銀	ND 0.005	ND 0.005	0.0005 0.01	0.0005 0.0005	<0.0005 <0.0005										
2 カドミウム	0.09	0.09	0.05	0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	
3 鉛	0.3	0.3	0.5	0.01	100 <0.01	130 <0.01	660 <0.01	260 <0.01	160 <0.01	120 <0.01	110 0.25	170 <0.01			
4 有機燐	(1)	1	0.05	0.1											
5 六価クロム	1.5	1.5	0.5	0.02	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
6 硼素	0.3	0.3	0.2	0.005	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
7 ジン化合物 8 PCB	(1) (0.003)	1 0.003	0.3 0.01	0.1 0.0005	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
9～18 有機塩素化合物 (全10種類)	(0.2 ～3)	0.1 ～3		0.001											
19～21 チラム, シマジン チオヘンカルブ	(0.03 ～0.2)	0.03 ～0.2		0.002											
22 ペンゼン 23 セレン	(0.1) 0.3	0.1 0.3	0.001 0.01	0.2	<0.01	<0.01	0.06	0.03	0.02	0.01	<0.01	0.04			
24 ダイオキシン類	3ng-TEQ/g							0.14							
弗素 硼素	— —	(15) (50)		0.2 0.05	4,900 4.5	6,700 2.3	17 30	6,000 32	20 23	7,800 16	14 36	15,000 21	21 40	25,000 21	13,000 9.2
25 1,4-ジオキサン	0.5			0.05	<0.05	<0.05		<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
PH		別途定める			(22°C) 12.4	(24°C) 12.5	(24°C) 12.5	(24°C) 12.5	(20°C) 12.7	(21°C) 12.1	(24°C) 12.7	(24°C) 12.0			
含水率 熱灼減量 塩化物イオン	85% 15% wt%·dry	85% 15% 15,000			20.5 5.0	23.9 2.5	16.9 3.8	17.9 0.8	19.1 2.3	12.7 31.9	29.0 4.3	17.2 4.1			

備 考

※2 カドミウム又はその化合物について特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で定める基準を変更。

平成28年3月15日から施行 (0.3mg/L 以下→0.09mg/L 以下)

ばいじん 溶出及び含有試験結果  
令和4年～5年度

単位 溶出 ; mg/L, 含有 ; mg/Kg·Dry(ダイオキシン類 ; ng-TEQ/g)

※1 埋立基準(溶出)で廃掃法の( )内は対象外(汚泥の基準値), 韻灘の含有量の基準値はなし(参考値)

試料採取日 溶出固液比			令和4年度					令和5年度															
			4/27 (イ)10%	7/6 (イ)10%	9/13 (イ)10%	11/16 (イ)10%	2/1 (イ)10%	4/12 (イ)10%	6/21 (イ)10%	9/6 (イ)10%	11/15 (イ)10%	1/31 (イ)10%											
測定業者			中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス											
埋立基準(溶出) ※1廃掃法 東見初			含有量 mg/Kg	溶出 mg/L	含有量 mg/Kg	溶出 mg/L	含有量 mg/Kg	溶出 mg/L	含有量 mg/Kg	溶出 mg/L	含有量 mg/Kg	溶出 mg/L	含有量 mg/Kg	溶出 mg/L	含有量 mg/Kg	溶出 mg/L							
定量下限値			含有量 溶出																				
1 アルキル水銀 総水銀	ND 0.005	ND 0.005	0.0005 0.01		<0.0005 0.0005		<0.0005 0.0005		<0.0005 <0.0005		<0.0005 <0.0005		<0.0005 <0.0005		<0.0005 <0.0005								
2 カドミウム	0.09	0.09	0.05	0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009								
3 鉛	0.3	0.3	0.5	0.01	160	<0.01	190	<0.01	82	<0.01	240	<0.01	150	<0.01	91	0.01							
4 有機燐	(1)	1	0.05	0.1																			
5 六価クロム	1.5	1.5	0.5	0.02	<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05								
6 硼素	0.3	0.3	0.2	0.005	<0.01		<0.01		0.02		<0.01		<0.01		<0.01								
7 ジアン化合物 8 PCB	(1) (0.003)	1 0.003	0.3 0.01	0.1 0.0005	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1								
9～18 有機塩素化合物 (全10種類)	(0.2 ～3)	0.1 ～3		0.001																			
19～21 チラム, シマジン チオヘンカルブ	(0.03 ～0.2)	0.03 ～0.2		0.002																			
22 ペンゼン 23 セレン	(0.1) 0.3	0.1 0.3	0.001 0.01	0.04		0.02		0.11		0.02		<0.01		0.01		0.03							
24 ダイオキシン類	3ng-TEQ/g								0.32						0.17								
弗素 硼素	— —	(15) (50)	0.2 0.05	6,900 18 17	14,000 12 4.4	9,700 12 78	13,000 20 47	19,000 16 17	11,000 8 6.7	14,000 19 32	12,000 24 51	12,000 14 21	12,000 14 20	4,100 20 12									
25 1,4-ジオキサン	0.5			0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05								
PH		別途定める		(24°C)	12.1	(24°C)	10.8	(24°C)	12.6	(21°C)	12.0	(21°C)	11.9	(22°C)	12.5	(24°C)	12.4	(25°C)	13.1	(23°C)	12.7	(24°C)	12.9
含水率 熱灼減量 塩化物イオン	85% 15% wt%·dry	85% 15% 15,000		16.2 2.8	19.9 4.7	18.4 2.1	19.0 2.4 32.9	17.4 2.4	23.3 2.0	17.7 2.4	17.4 2.8	13.7 2.8	22.6 0.8 29.8	0.8 <0.1									

備 考

※2 カドミウム又はその化合物について特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で定める基準を変更。

平成28年3月15日から施行 (0.3mg/L 以下→0.09mg/L 以下)

## ばいじんB 溶出及び含有試験結果 令和6年～7年度

単位 溶出: mg/L 含有: mg/Kg·Dry(ダライヤシ類: ng-TEQ/g)

\*1 埋立基準(溶出)で摩耗法の( )内は対象外(汚泥の基準値)。震灘の含有量の基準値はない(参考値)。

## ばいじんB 溶出及び含有試験結果 令和4～5年度

単位 溶出: mg/L 含有: mg/Kg·Dry(ダライヤシ類: ng-TEQ/g)

\*1 埋立基準(溶出)で摩耗法の( )内は対象外(汚泥の基準値)。震灘の含有量の基準値はない(参考値)。

陶磁器くず 溶出及び含有試験結果  
令和6年～7年度

単位 溶出 ; mg/L, 含有 ; mg/Kg・Dry(タ'イオキシン類; ng-TEQ/g)

※1 埋立基準(溶出)で廃掃法の( )内は対象外(汚泥の基準値), 響灘の含有量の基準値はなし(参考値)

		試料採取日 溶出固液比	令和6年度					令和7年度				
			4/10 (<))10%	7/3 (<))10%	9/11 (<))10%	11/20 (<))10%	2月頃 (<))10%	4/10 (<))10%	7/3 (<))10%	9/11 (<))10%	11月頃 (<))10%	11月頃 (<))10%
測定業者		中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス
埋立基準(溶出)		含有量 mg/Kg	溶出 mg/L	含有量 mg/Kg	溶出 mg/L	含有量 mg/Kg	溶出 mg/L	含有量 mg/Kg	溶出 mg/L	含有量 mg/Kg	溶出 mg/L	含有量 mg/Kg
※1廃掃法 東見初		含有量 溶出										
1 アルキル水銀 総水銀	ND 0.005	ND 0.005	0.0005 0.01				<0.0005 <0.0005					
2 カドミウム	0.09	0.09	0.05 0.009				<0.009 16 <0.01					
3 鉛	0.3	0.3	0.5 0.01									
4 有機燐	(1)	1	0.05 0.05	0.1 0.02								
5 六価クロム	1.5	1.5					0.5 <0.01					
6 硼素	0.3	0.3	0.2 0.005									
7 ジアン化合物 8 PCB	(1) (0.003)	1 0.003	0.3 0.01	0.1 0.0005			<0.2 <0.0005					
9～18 有機塩素化合物 (全10種類)	(0.2 ～3)	0.1 ～3	0.01 0.0005 0.001									
19～21 チラム, シマジン チオヘンカルブ	(0.03 ～0.2)	0.03 ～0.2		0.002 0.001								
22 ベンゼン 23 セレン	(0.1) 0.3	0.1 0.3	0.2 0.2	0.001 0.01			<0.01					
24 タ'イオキシン類	3ng-TEQ/g						0.0000017					
25 弗素 硼素	— —	(15) (50)		0.2 0.05			130 <0.1					
25 1,4-ジオキサン	0.5			0.05			<0.05					
PH		別途定める					(24°C) 9.3					
含水率 熱灼減量 塩化物イオン	85% 15% wt%-dry	85% 15% 15,000					3.6 3.8 3.92					

備考

※2 カドミウム又はその化合物について特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で定める基準を、変更。

平成28年3月15日から施行 (0.3mg/L 以下→0.09mg/L 以下)

陶磁器くず 溶出及び含有試験結果  
令和4年～5年度

単位 溶出 ; mg/L, 含有 ; mg/Kg・Dry(タ'イキシ類; ng-TEQ/g)

※1 埋立基準(溶出)で廃掃法の( )内は対象外(汚泥の基準値), 響灘の含有量の基準値はなし(参考値)

		試料採取日 溶出固液比	令和4年度					令和5年度				
			4/27 (<))10%	7/6 (<))10%	9/13 (<))10%	11/16 (<))10%	2/1 (<))10%	4/12 (<))10%	6/21 (<))10%	9/6 (<))10%	11/15 (<))10%	1/31 (<))10%
測定業者		中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	
埋立基準(溶出)		含有量 mg/Kg	溶出 mg/L	含有量 mg/Kg	溶出 mg/L	含有量 mg/Kg	溶出 mg/L	含有量 mg/Kg	溶出 mg/L	含有量 mg/Kg	溶出 mg/L	
※1廃掃法 東見初		含有量 溶出										
1 アルキル水銀 総水銀	ND 0.005	ND 0.005	0.0005 0.01				<0.0005 <0.0005					<0.0005 <0.0005
2 カドミウム	0.09	0.09	0.05 0.009				<0.009 3 <0.01					<0.009 5 <0.01
3 鉛	0.3	0.3	0.5 0.01									
4 有機燐	(1)	1	0.05 0.5	0.1 0.02								1.2 <0.01
5 六価クロム	1.5	1.5					0.24 <0.01					
6 硼素	0.3	0.3	0.2 0.005									
7 ジン化合物 8 PCB	(1) (0.003)	1 0.003	0.3 0.01	0.1 0.0005			<0.1 <0.0005					<0.2 <0.0005
9～18 有機塩素化合物 (全10種類)	(0.2 ～3)	0.1 ～3	0.01 0.0005 0.001									
19～21 チラム, シマジン チオヘンカルブ	(0.03 ～0.2)	0.03 ～0.2		0.002 0.001								
22 ベンゼン 23 セレン	(0.1) 0.3	0.1 0.3	0.2 0.2	0.001 0.01			0.01					0.02
24 タ'イキシ類	3ng-TEQ/g					0.0066						0.0057
25 弗素 硼素	— —	(15) (50)		0.2 0.05			270 1.1 1.0					210 2.6 1.3
25 1, 4-ジオキサン	0.5			0.05			<0.05					<0.05
PH		別途定める					(21°C) 11.1					(23°C) 10.8
含水率 熱灼減量 塩化物イオン	85% 15% wt%-dry	85% 15% 15,000					3.3 3.3 4.76					1.8 2.0 4.64

備考

※2 カドミウム又はその化合物について特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で定める基準を、変更。

平成28年3月15日から施行 (0.3mg/L 以下→0.09mg/L 以下)

陶磁器くず 溶出及び含有試験結果  
令和2,3年度

単位 溶出 ; mg/L, 含有 ; mg/Kg・Dry(タ'イキシ類; ng-TEQ/g)

※1 埋立基準(溶出)で廃掃法の( )内は対象外(汚泥の基準値), 響灘の含有量の基準値はなし(参考値)

		試料採取日 溶出固液比	令和2年度					令和3年度				
			4/22 (<))10%	7/8 (<))10%	9/9 (<))10%	11/11 (<))10%	2/3 (<))10%	4/28 (<))10%	7/1 (<))10%	9/15 (<))10%	11/10 (<))10%	(<))10%
測定業者		中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	中外テクノス	
埋立基準(溶出)		含有量 mg/Kg	溶出 mg/L	含有量 mg/Kg	溶出 mg/L	含有量 mg/Kg	溶出 mg/L	含有量 mg/Kg	溶出 mg/L	含有量 mg/Kg	溶出 mg/L	
※1廃掃法 東見初		含有量 溶出										
1 アルキル水銀 総水銀	ND 0.005	ND 0.005	0.0005 0.01				<0.0005 <0.0005					<0.0005 <0.0005
2 カドミウム	0.09	0.09	0.05 0.05	0.009 0.009			<0.009 3 <0.01					<0.009 78 <0.01
3 鉛	0.3	0.3	0.5 0.5	0.01 0.01								
4 有機燐	(1)	1	0.05 0.05	0.1 0.5								
5 六価クロム	1.5	1.5	0.5 0.5	0.02 0.005			0.065 <0.01					0.92 <0.01
6 硼素	0.3	0.3	0.2 0.2									
7 ジン化合物 8 PCB	(1) (0.003)	1 0.003	0.3 0.01	0.1 0.0005			<0.1 <0.0005					<0.1 <0.0005
9~18 有機塩素化合物 (全10種類)	(0.2 ~3)	0.1 ~3	0.01 0.0005 0.001									
19~21 チラム, シマジン チオヘンカルブ	(0.03 ~0.2)	0.03 ~0.2		0.002 0.002								
22 ペンゼン 23 セレン	(0.1) 0.3	0.1 0.3	0.001 0.2				0.03 0.03					0.04 0.04
24 タ'イキシ類	3ng-TEQ/g					0.0083						0.0110 0.0110
25 弗素 硼素	— —	(15) (50)	0.2 0.05			3,100 3.7	13.0 3.7					3,400 3.4
25 1,4-ジオキサン	0.5		0.05			<0.05						<0.05
PH		別途定める				(24°C)	9.5					(20°C) 9.5
含水率 熱灼減量 塩化物イオン	85% 15% wt%-dry	85% 15% 15,000				11.0 6.1 9.47						10.0 5.2 8.90

備考

※2 カドミウム又はその化合物について特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で定める基準を、変更。

平成28年3月15日から施行 (0.3mg/L 以下→0.09mg/L 以下)

## 排ガス測定結果 令和7年～令和9年度

### (計量証明事業者による測定)

実ガス；乾きガス基準，換算値；酸素濃度12%換算値

## 排ガス測定結果 令和4年～令和6年度


(計量証明事業者による測定)

H.17年 1月 指導受後測定計画書提出(煙突)→ ◎ ; 1回/2ヶ月, ○ ; 年2~3回程度, △ ; 年2回程度, × ; 実施せず

実ガス;乾きガス基準, 換算値;酸素濃度12%換算値

測定年月日			煙突排出口										令和6年度						
測定業者			令和4年度					令和5年度					令和6年度						
単位			規制値	管理値	4/27	7/6	9/13	11/16	2/1	4/12	6/21	9/6	11/15	1/31	4/10	7/3	9/11	11/20	1/29
排ガス量	湿り 乾き	m3N/h	(80±5) ×10 <sup>3</sup>	73,400 47,100	80,900 51,600	75,900 54,100	80,600 54,400	75,200 49,900	78,000 53,800	76,900 45,400	75,300 51,000	79,200 49,300	77,500 52,100	77,500 51,500	78,900 49,000	78,400 51,900	79,500 56,300	77,900 53,700	
水分	実ガス	%		35.9	37.0	28.7	33.3	33.7	31	41.1	32.2	37.7	32.7	33.6	37.9	33.8	29.2	31.1	
酸素	実ガス	%		13.6	13.0	14.0	13.3	14.2	14.1	13.1	14.7	13.6	13.7	13.8	13.6	14.0	14.8	13.8	
C02	実ガス	%		7.0	6.0	5.2	5.3	4.9	4.7	5.9	4.9	5.5	5.4	5.4	5.6	5.4	4.5	5.6	
ダスト	換算値	g/m3N	0.04	<0.03	<0.010 62	<0.011 17	<0.012 54	<0.011 88	0.013 24	0.012 57	0.019 29	<0.014 74	<0.010 66	<0.010 62	<0.013 48	<0.013 85	<0.010 52	<0.013 89	<0.012 34
窒素酸化物	硫黄酸化物	ppm	150	<30	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	0.6	2.9	<0.5	<0.5	
排出量	実ガス	Nm3/Hr	6.9	<1.4	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	0.14	<0.03	<0.03	
1 塩素	実ガス	mg/m3N	1		<0.001 <3														
2 塩化水素	実ガス	mg/m3N	30		11.0	0.9	<0.8	<0.8	<0.8	1.0	5.4	0.8	0.9	3.5	0.8	<0.8	<0.9	<0.8	
3 塩化水素	換算値	mg/m3N	700	<100															
4 ふつ化水素	実ガス	mg/m3N	10	<1.8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
5 鉛	実ガス	mg/m3N	10		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
6 ジン化水素	実ガス	mg/m3N	12		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
7 おもアゲビト	実ガス	mg/m3N	13		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
8 硫化水素	実ガス	mg/m3N	30		<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	
9 二硫化炭素	実ガス	mg/m3N	680		<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	
10 ホスゲン	実ガス	mg/m3N	4		<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	
11 臭素	実ガス	mg/m3N	7		<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	
12 六価クロム	実ガス	mg/m3N	1		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
13 タール状物質	実ガス	mg/m3N	30		<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	
14 水銀	実ガス	μg/m3N	—		1.8	1.2	0.087	0.44	0.075	0.89	1.9	8.6	0.35	0.69	0.38	0.3	0.089	0.13	
ガス状	実ガス	μg/m3N			0.232	0.038	0.0042	0.0083	0.004	0.012	0.12	0.07	0.0012	0.043	0.056	0.03	0.0047	0.0059	
粒子状	実ガス	μg/m3N																	
一酸化炭素	換算値	ppm	100	<100	<13	<12	<13	<13	<13	<14	<13	<15	<13	<13	<13	<13	<15	<13	
ダイキシン類	換算値	ng-TEQ/m3N	0.1	<0.08										0.012				0.0065	
焼却灰	ダイキシン類	燃え殻 ばいじん	ng-TEQ/g	3 3	<0.3 <0.3													0.14 0.10 0.063	
備考	ダイキシン類	陶磁器くず	ng-TEQ/g	3	<0.3					0.0066				0.0057				0.0000017	

## 地図測量結果(敷地境界) 令和4年～令和6年度

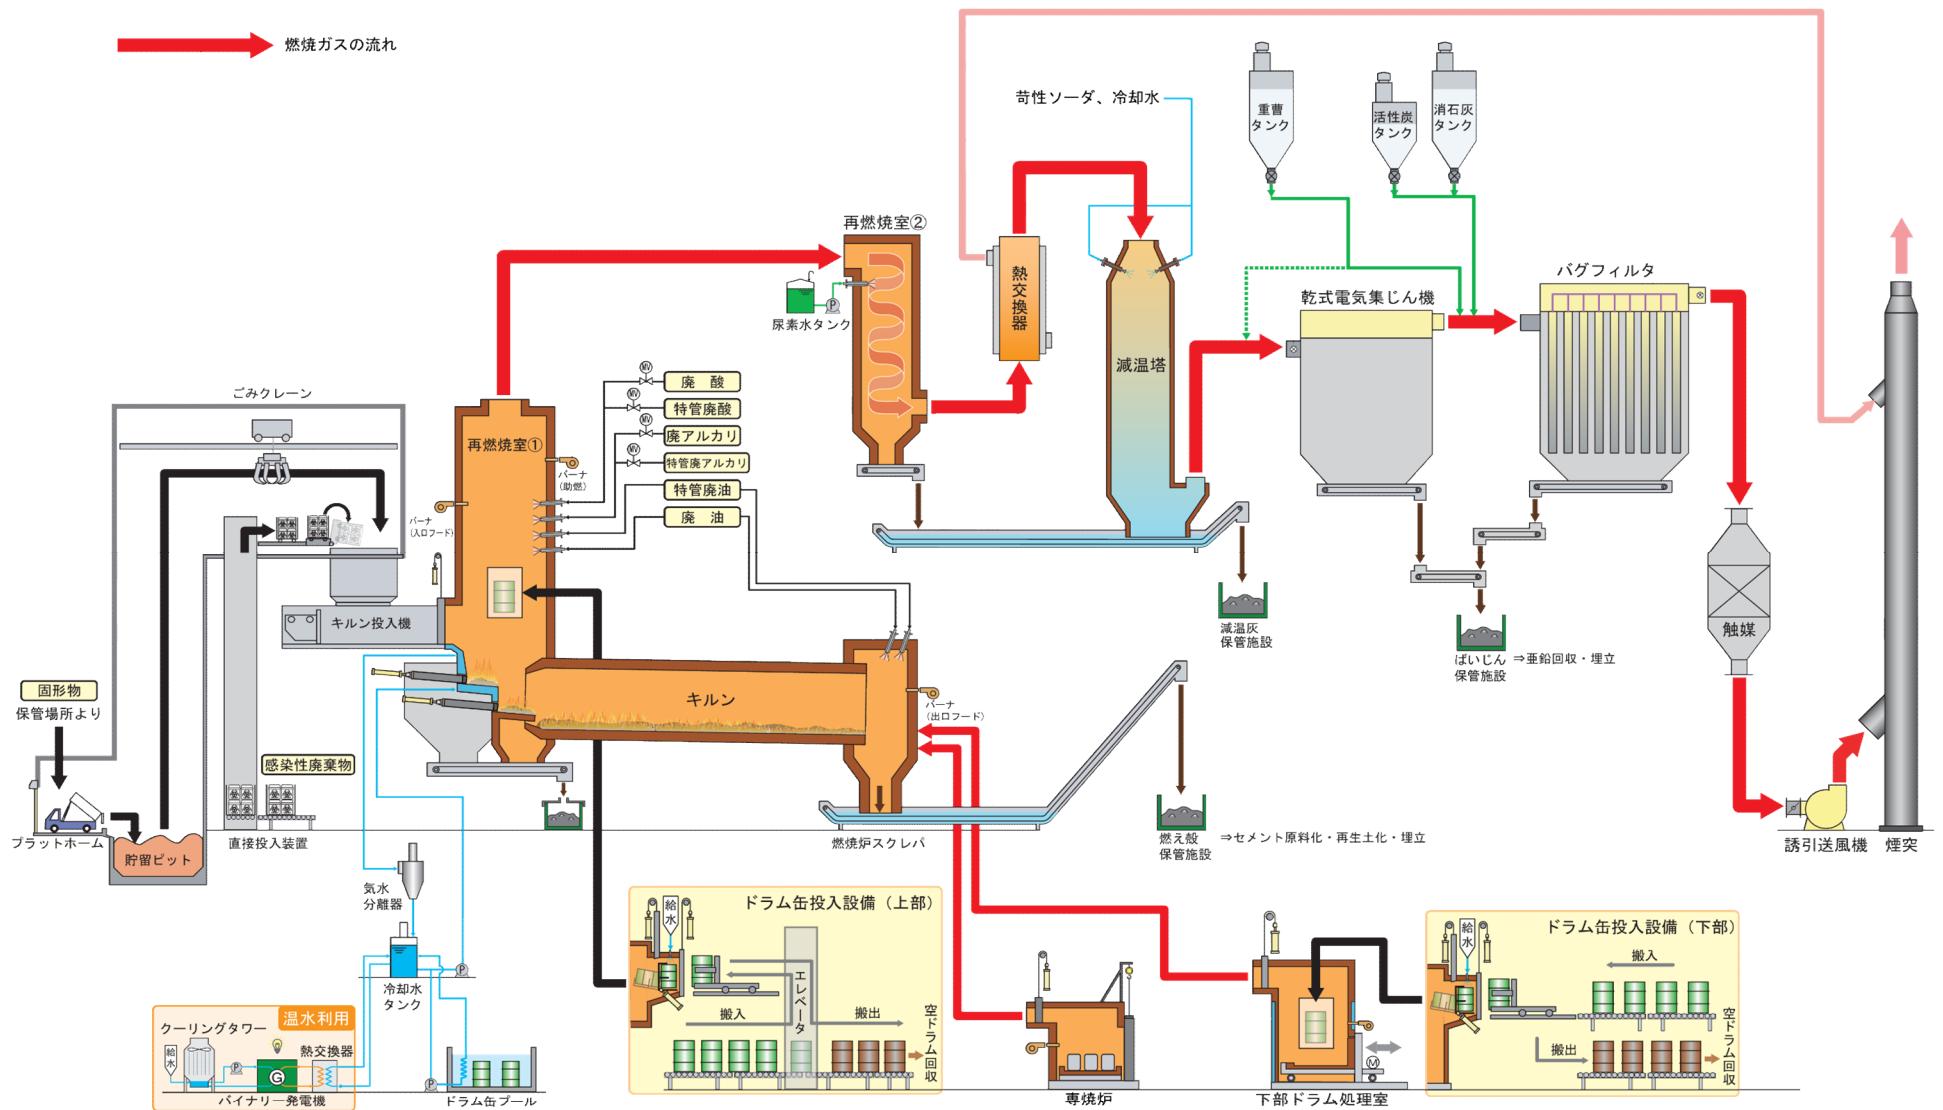

## 臭気指数測定結果（煙突排出口及び敷地境界） 令和7年～令和9年度

## 臭気指數測定結果（煙突排出口及び敷地境界） 令和4年～令和6年度

採取年月日			令和4年度					令和5年度					令和6年度					
測定業者		中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T		
指導基準		協定値																
煙突排出口 (臭気濃度)	34	—	27 500	30 1000	31 1300	31 1300	25 320	30 1000	29 790	29 790	29 790	31 1300	32 2500	31 1300	33 3200	30 1000	30 1000	
敷地境界	東風向 m/sec	14	<14		<10 南 0.5	<10 — 無風	<10 北 <0.5			<10 北 0.7	<10 — 無風	<10 北 0.7	<10 — 無風	<10 西 0.5	<10 南東 1	<10 北 0.5	<10 南西 0.6	
	南風向 m/sec	14	<14	<10 南東 1.7	<10 北 0.5	<10 — 無風	<10 東 0.5	<10 — 無風	10 北 1.2	<10 北東 1.5	10 北 0.7	11 — 無風	<10 北東 0.7	<10 北 0.6	<10 — 0.5	11 北 0.7	<10 — 無風	<10 西 1.0
	北風向 m/sec	14	<10															
	西風向 m/sec	14	<10	<10 東 0.9				<10 — 無風	<10 北東 1.0	<10 北東 1						<10 — 無風		
	気温 湿度	℃ %		西:23.0, 南:23.0 東:31.5, 南:31.5	東:29, 南:29	東:13, 南:14	西:12.0, 南:10.5	西:20.0, 南:21.0	西:21.0, 南:21.5	東:28, 南:27.5	東:13, 南:14	東:9.4, 南:9.5	東:21, 南:21	東:32, 南:32	東:32.5, 南:33.0	西:11.8, 南:10.5	東:7.2, 南:7.3	
天候			曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	

悪臭物質測定結果【煙突排出口及び敷地境界】(令和4年～令和7年)

Cm : 事業場の敷地境界線の地表における特定悪臭物質および規制基準

×印は、排出口における規制対象外の物質

※1 (q : 算出した流量)

$q = 0.108 \times He^2 \cdot Cm$  (He=63.1m)

補正された排出口の高さHeは63.1を採用。

0.108・He<sup>2</sup> 430  
He 63.1

区分	物質名	※1		令和4年度				令和5年度				令和6年度				令和7年度			
		敷地境界 規制基準 Cm(ppm)	煙突排出 規制基準 q(m <sup>3</sup> /s)	4/27	9/13	4/21	9/6	4/10	9/11	4/2	10/8	敷地境界 規制基準 Cm(ppm)	煙突排出 規制基準 q(m <sup>3</sup> /s)	敷地境界 規制基準 Cm(ppm)	煙突排出 規制基準 q(m <sup>3</sup> /s)				
				中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T					中外T	中外T		
1 アンモニア		2	860	0.1 <0.0002	3.1 <0.0002	<0.1 <0.0002	0.6 <0.0002	<0.1 <0.0002	1.4 <0.0002	<0.1 <0.0002	1.6 <0.0002	<0.1 <0.0002	2.5 <0.0002	<0.1 <0.0002	2.3 <0.0002	5.4 <0.0002	<0.1 <0.0002	0.7 <0.0002	
2 メチルメルカプタン	×	0.004																	
3 硫化水素		0.06	26	<0.002	<0.02	<0.002	<0.02	<0.002	<0.02	<0.002	<0.02	<0.002	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
4 硫化メル	×	0.05																	
5 二硫化メル	×	0.03																	
6 トリメチアシン		0.02	9	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.005	0.002	<0.005	<0.001	<0.001	
7 アセトアルデヒド	×	0.1																	
8 フロビオンアルデヒド		0.1	43	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.07	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
9 フロビオンアルデヒド		0.03	13	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
10 イソブチルアルデヒド		0.07	30	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	
11 n-バーレルアルデヒド		0.02	9	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
12 イソバーレルアルデヒド		0.006	3	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
13 イソブタノール		4	1,721	<0.09	<0.2	<0.09	<0.2	<0.09	<0.2	<0.09	<0.2	<0.09	<0.2	<0.09	<0.2	<0.09	<0.2	<0.09	
14 酢酸エチル		7	3,012	<0.3	<1	<0.3	<1	<0.3	<1	<0.3	<1	<0.3	<1	<0.3	<1	<0.3	<1	<0.3	
15 メチルイソブチルケトン		3	1,291	<0.1	<0.7	<0.1	<0.7	<0.1	<0.7	<0.1	<0.7	<0.1	<0.7	<0.1	<0.7	<0.1	<0.7	<0.7	
16 トルエン		30	12,907	<1	<5	<1	<5	<1	<5	<1	<5	<1	<5	<1	<5	<1	<5	<5	
17 タレン	×	0.8																	
18 キレン		2	860	<0.1	<0.5	<0.1	<0.5	<0.1	<0.5	<0.1	<0.5	<0.1	<0.5	<0.1	<0.5	<0.1	<0.5	<0.5	
19 フロビオン酸	×	0.07																	
20 n-酪酸	×	0.002																	
21 n-吉草酸	×	0.002																	
22 イソ吉草酸	×	0.004																	
境界位置																			
気温 (°C)																			
湿度 (%)																			
風向																			
風速 (m/sec)																			
天候																			
南側																			
東側																			
北東																			
北																			
無風																			
曇り																			
23																			
69																			
56																			
21																			
74																			
40																			
北																			
無風																			
晴れ																			
32.5																			
64																			
37																			
北																			
0.5																			
無風																			
晴れ																			
31																			
56																			
北																			
0.6																			
曇り																			

新炉

煙突規制値計算

$$q = 0.108 \times He^2 \cdot Cm$$

$$He = Ho + 0.65 \cdot (Hm + Ht)$$

$$Hm = 0.795 (Q \cdot V) 0.5 / (1 + 2.58/V)$$

$$Ht = 2.01 \times 10^{-3} \cdot Q \cdot (T-288) \cdot (2.301 \log J + 1/J - 1)$$

$$J = 1 / (Q \cdot V) 0.5 - (1460 - 296 \times V / (T-288)) + 1$$

$$Ho: 排出口の実高さ(単位:m)$$

36

$$Q: 温度15°Cにおける排出ガス流量(単位:m<sup>3</sup>/s)$$

25.19

$$V: 排出ガスの排出速度(単位:m/秒)$$

19.6

$$T: 排出ガスの温度(絶対温度・単位:K)$$

452

$$Q': 乾きガスの量(単位:m<sup>3</sup>/h)※設計値使用$$

57000

$$Q: 乾きガスの量(単位:m<sup>3</sup>/s)$$

15.8

## 貯水池水質検査結果

令和7年～令和9年度

※1 環境基準でCOD, SS及び全窒、全燐は湖沼、人工湖のC型及びV型で( )内がB型及びIV型、[ ] 内がA型及びIII型

採取年月日		4/2		8/27		10/8		11月頃	2月頃	4月頃	7月頃		9月頃		11月頃	2月頃	4月頃	7月頃		9月頃		11月頃	2月頃		
測定業者		中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	
採取場所(貯水池) (参考)排水基準		第1	第1	第2	第1	第2	第1	第1	第1	第1	第1	第2	第1	第2	第1	第1	第1	第2	第1	第2	第1	第2	第1	第2	
1	アマル水銀化合物	(不検出)	不検出	(0.005)	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
2	総水銀	(0.03)	0.003	(0.03)	0.0011	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	(0.1)	0.01	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
3	鉛及びその化合物	(1)	1	(1)	0.05	0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	(0.5)	0.05	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
4	有機燐化合物	(1)	1	(1)	0.01	0.001	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.1)	0.01	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
5	六価クロム化合物	(1)	1	(1)	0.01	0.001	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.03)	不検出	不検出											
6	砒素及びその化合物	(1)	1	(1)	0.01	0.001	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.03)	不検出	不検出											
7	全ジアン																								
8	PCB																								
9																									
10	トリクロロエチレン	(0.1)	0.01	(0.1)	0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	(0.2)	0.02	0.002	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
11	トライクロロエチレン	(0.1)	0.01	(0.2)	0.02	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	(0.02)	0.002	0.002	0.002	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
12	ジクロロメタン	(0.4)	0.004	(1)	0.1	<0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	(3)	1	0.04	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
13	四塩化炭素	(0.4)	0.004	(1)	0.1	<0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	(0.06)	0.006	0.001	0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
14	クロロエチレン	(0.02)	0.002	(0.02)	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	(0.04)	0.004	0.004	0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
15	1,2-ジクロロエタン	(0.04)	0.004	(1)	0.1	<0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	(0.06)	0.006	0.002	0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
16	1,1-ジクロロエチレン	(0.04)	0.004	(1)	0.1	<0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	(0.06)	0.006	0.001	0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
17	1,2-ジクロロエチレン <sup>1)</sup>	(0.4)	0.04	(3)	1	<0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	(0.02)	0.002	0.002	0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
18	1,1,1-トリクロロエタン	(0.06)	0.006	(0.02)	0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	(0.06)	0.006	0.001	0.001	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
19	1,1,2-トリクロロエタン	(0.06)	0.006	(0.02)	0.002	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	(0.02)	0.002												
20	1,3-ジクロロブローペン																								
21	チカラム	(0.06)	0.006																						
22	シマジン	(0.03)	0.003																						
23	オバヘンカルフ	(0.2)	0.02																						
24	ベンゼン	(0.1)	0.01			<0.001			<0.001																
25	セレン	(0.1)	0.01	0.01	<0.001			<0.001																	
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(0.06)	0.006	(15)	0.8	3.5	1.9	1.4	0.22																
27	ふつ素	—	1	1.1	0.5	0.27	0.27	0.27	0.04																
28	ほう素	(0.5)	0.05	<0.005	6.5～8.5	9.2	9.2	8.5	7.7	(25°C)															
29	1,4-ジオキサン																								
	COD	120(平均)	8(5) [3]		17	9.2	8.1	1.7																	
	全窒素	60(〃)	1(0.6) [0.4]		6.8	1.7	1.2	0.71																	
	全燐	8(〃)	0.1(0.05) [0.03]		2.3	0.28	0.17	0.02																	
	SS	150(〃)	—(15) [5]		14	5.5	7.6	<0.5																	
	PH	5.8～8.6	6.5～8.5		9.2	9.2	8.5	7.7	(25°C)																
	ダ' 付キシ類 (pg-TEQ/L)	(10)	1					0.01																	
															水位低 未測定										

1) 平成25年度からシ-及びトランの合計値を示す。それ以前はシ-1, 2-ジクロロエチレンの値を示す。

2) トリクロロエチレンの各基準値改正について、平成26年11月17日に環境基準値が0.03mg/Lから0.01mg/Lに変更、平成27年10月21日に排水基準を0.3mg/Lから0.1 mg/Lに変更されました。

3) カドミウムの各基準値改正について、平成23年10月27日に環境基準値が0.01mg/Lから0.003mg/Lに変更、平成26年12月1日に排水基準を0.1mg/Lから0.03 mg/Lに変更されました。

貯水池水質檢查結果

令和4年～令和6年度

\*1 環境基準でCOD, SS及び全窒素, 全磷は湖沼, 人工湖のC型及びV型で( )内がB型及びIV型, [ ] 内がA型及びIII型

採取年月日			令和4年度												令和5年度												令和6年度					
			4/27		7/6		9/13		11/16		2/1		4/12		6/21		9/6		11/15		1/31		4/10		7/3		9/11		11/20		1/29	
測定業者			中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T			
採取場所(貯水池) (参考)排水基準 環境基準			第1	第1	第2	第1	第2	第1	第1	第2	第1	第1	第2	第1	第2	第1	第1	第2	第1	第1	第2	第1	第2	第1	第2	第1	第2	第1	第2			
1	アルキル水銀化合物	(不検出)	不検出	不検出	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				
2	総水銀	(0.005)	0.0005	(0.03)	0.003	0.0006	0.0004	<0.0003	<0.0003	0.001	0.001	0.0006	0.0009	0.0017	0.0003	<0.0003	0.003	<0.001	0.0005	0.0003	0.0009	0.0004	0.0003	0.0003	0.0003	0.0004	0.0008	<0.0005				
3	外・さへ及びその化合物	(0.1)	0.01	0.004	0.005	0.005	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.006				
4	鉛及びその化合物	(1)	1	(0.5)	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	0.049	<0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005				
5	有機燐化合物	(1)	1	(0.1)	0.05	0.002	0.007	0.002	0.001	<0.1	<0.1	0.008	<0.1	0.001	<0.1	0.001	<0.1	0.001	<0.1	0.006	<0.1	0.001	<0.1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.005	<0.005			
6	六価カドマ化合物	(0.1)	0.01	不検出	不検出	<0.1	0.002	<0.1	<0.1	0.002	0.002	0.001	<0.1	0.001	<0.1	0.001	<0.1	0.001	<0.1	0.001	<0.1	0.001	<0.1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			
7	砒素及びその化合物	(0.003)	PCB	(0.003)	不検出	不検出																										
10	トリクロロエチレン	(0.1)	0.01	(0.1)	0.01	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	不可	不可	<0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				
11	ヘキロエチレン	(0.2)	0.02	(0.2)	0.02	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	不可	不可	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002				
12	ジクロロメタン	(0.02)	0.002	(0.04)	0.004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	不可	不可	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
13	四硝化炭素	(0.02)	0.002	(0.04)	0.004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	不可	不可	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
14	クロロエチレン	(0.02)	0.002	(0.04)	0.004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	不可	不可	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
15	1,2-ジクロロエタン	(0.02)	0.002	(0.04)	0.004	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	不可	不可	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
16	1,1-ジクロロエタン	(0.02)	0.002	(0.04)	0.04	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	不可	不可	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
17	1,2-ジクロロエチレン	(0.02)	0.002	(0.04)	0.04	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	不可	不可	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
18	1,1,1-トリクロロエタン	(0.02)	0.002	(0.04)	0.04	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	不可	不可	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
19	1,1,2-トリクロロエタン	(0.02)	0.002	(0.04)	0.04	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	不可	不可	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
20	1,3-ジクロロプロパン	(0.02)	0.002	(0.04)	0.04	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	不可	不可	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
21	チカラム	(0.06)	0.006	(0.03)	0.003	(0.2)	0.02																									
22	シマツン	(0.06)	0.006	(0.03)	0.003	(0.2)	0.02																									
23	チオベンカルブ	(0.06)	0.006	(0.03)	0.003	(0.2)	0.02																									
24	ベンゼン	(0.1)	0.01		<0.001		<0.001																									
25	セレン	(0.1)	0.01	0.004	0.003		0.001																									
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(0.06)	0.006	(15)	0.8	4.2	23	0.77	3.4			3.1	4.4	4.7	11	7.3	1.9															
27	ふつ素	(0.06)	0.006	(15)	0.8	4.2	23	0.77	3.4			3.1	4.4	4.7	11	7.3	1.9															
28	ほう素	(0.06)	0.006	(15)	0.8	4.2	23	0.77	3.4			3.1	4.4	4.7	11	7.3	1.9															
29	1,4-ジオキサン	(0.5)	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					
COD	120(平均)	8(5)[3]	28	13	11	3.3						15	31	8.1	15	27	2.6															
全窒素	60(〃)	1(0.6)[0.4]	0.23	2.9	3.8	2.2						5.7	6.2	6.4	3.1	12	0.48															
全燐	8(〃)	0.1(0.05)[0.03]	0.044	1.0	0.3	0.36						1.3	6.2	4.3	0.4	0.6	0.4															
SS	150(〃)	- (15)[5]	24	14	140	0.5						13	31	100	17	31	0.5															
PH	5.8~8.6	6.5~8.5	(25°C)	9	9.3	7.7	8.0					9.4	9.3	9.2	10.2	7.4	8.0															
ダ'付キシン類 (pg-TEQ/L)	(10)	1					0.41										0.011								0.098							

1) 平成25年度からシス-及びトラン-の合計値を示す。それ以前はシス-1, 2-ジクロロエチレンの値を示す。

2)トリクロロエチレンの各基準値改正について、平成26年11月17日で環境基準値が0.03mg/Lから0.01mg/Lに変更、平成27年10月21日に排水基準を0.3mg/Lから0.1mg/Lに変更されました。

3)カドミウムの各基準値改正について、平成23年10月27日に環境基準値が0.01mg/Lから0.003mg/Lに変更、平成26年12月1日に排水基準を0.1mg/Lから0.03 mg/Lに変更されました。

## 地下水検査結果 令和7年～令和9年度

単位: mg/L(ダ'イキシン類はpg-TEQ/L)

基準値：地下水の水質汚濁に係る環境基準

1) 平成25年度からシス-及びトランの合計値を示す。それ以前はシス-1, 2-ジクロロエチレンの値を示す。


## 地下水検査結果 令和4年～令和6年度

単位: mg/L(ダ'イオキシン類はpg-TEQ/L)

### 基準値：地下水の水質汚濁に係る環境基準

1) 平成25年度からシス-及びトランの合計値を示す。それ以前はシス-1, 2-ジクロロエチルの値を示す。

## 施設等配置図

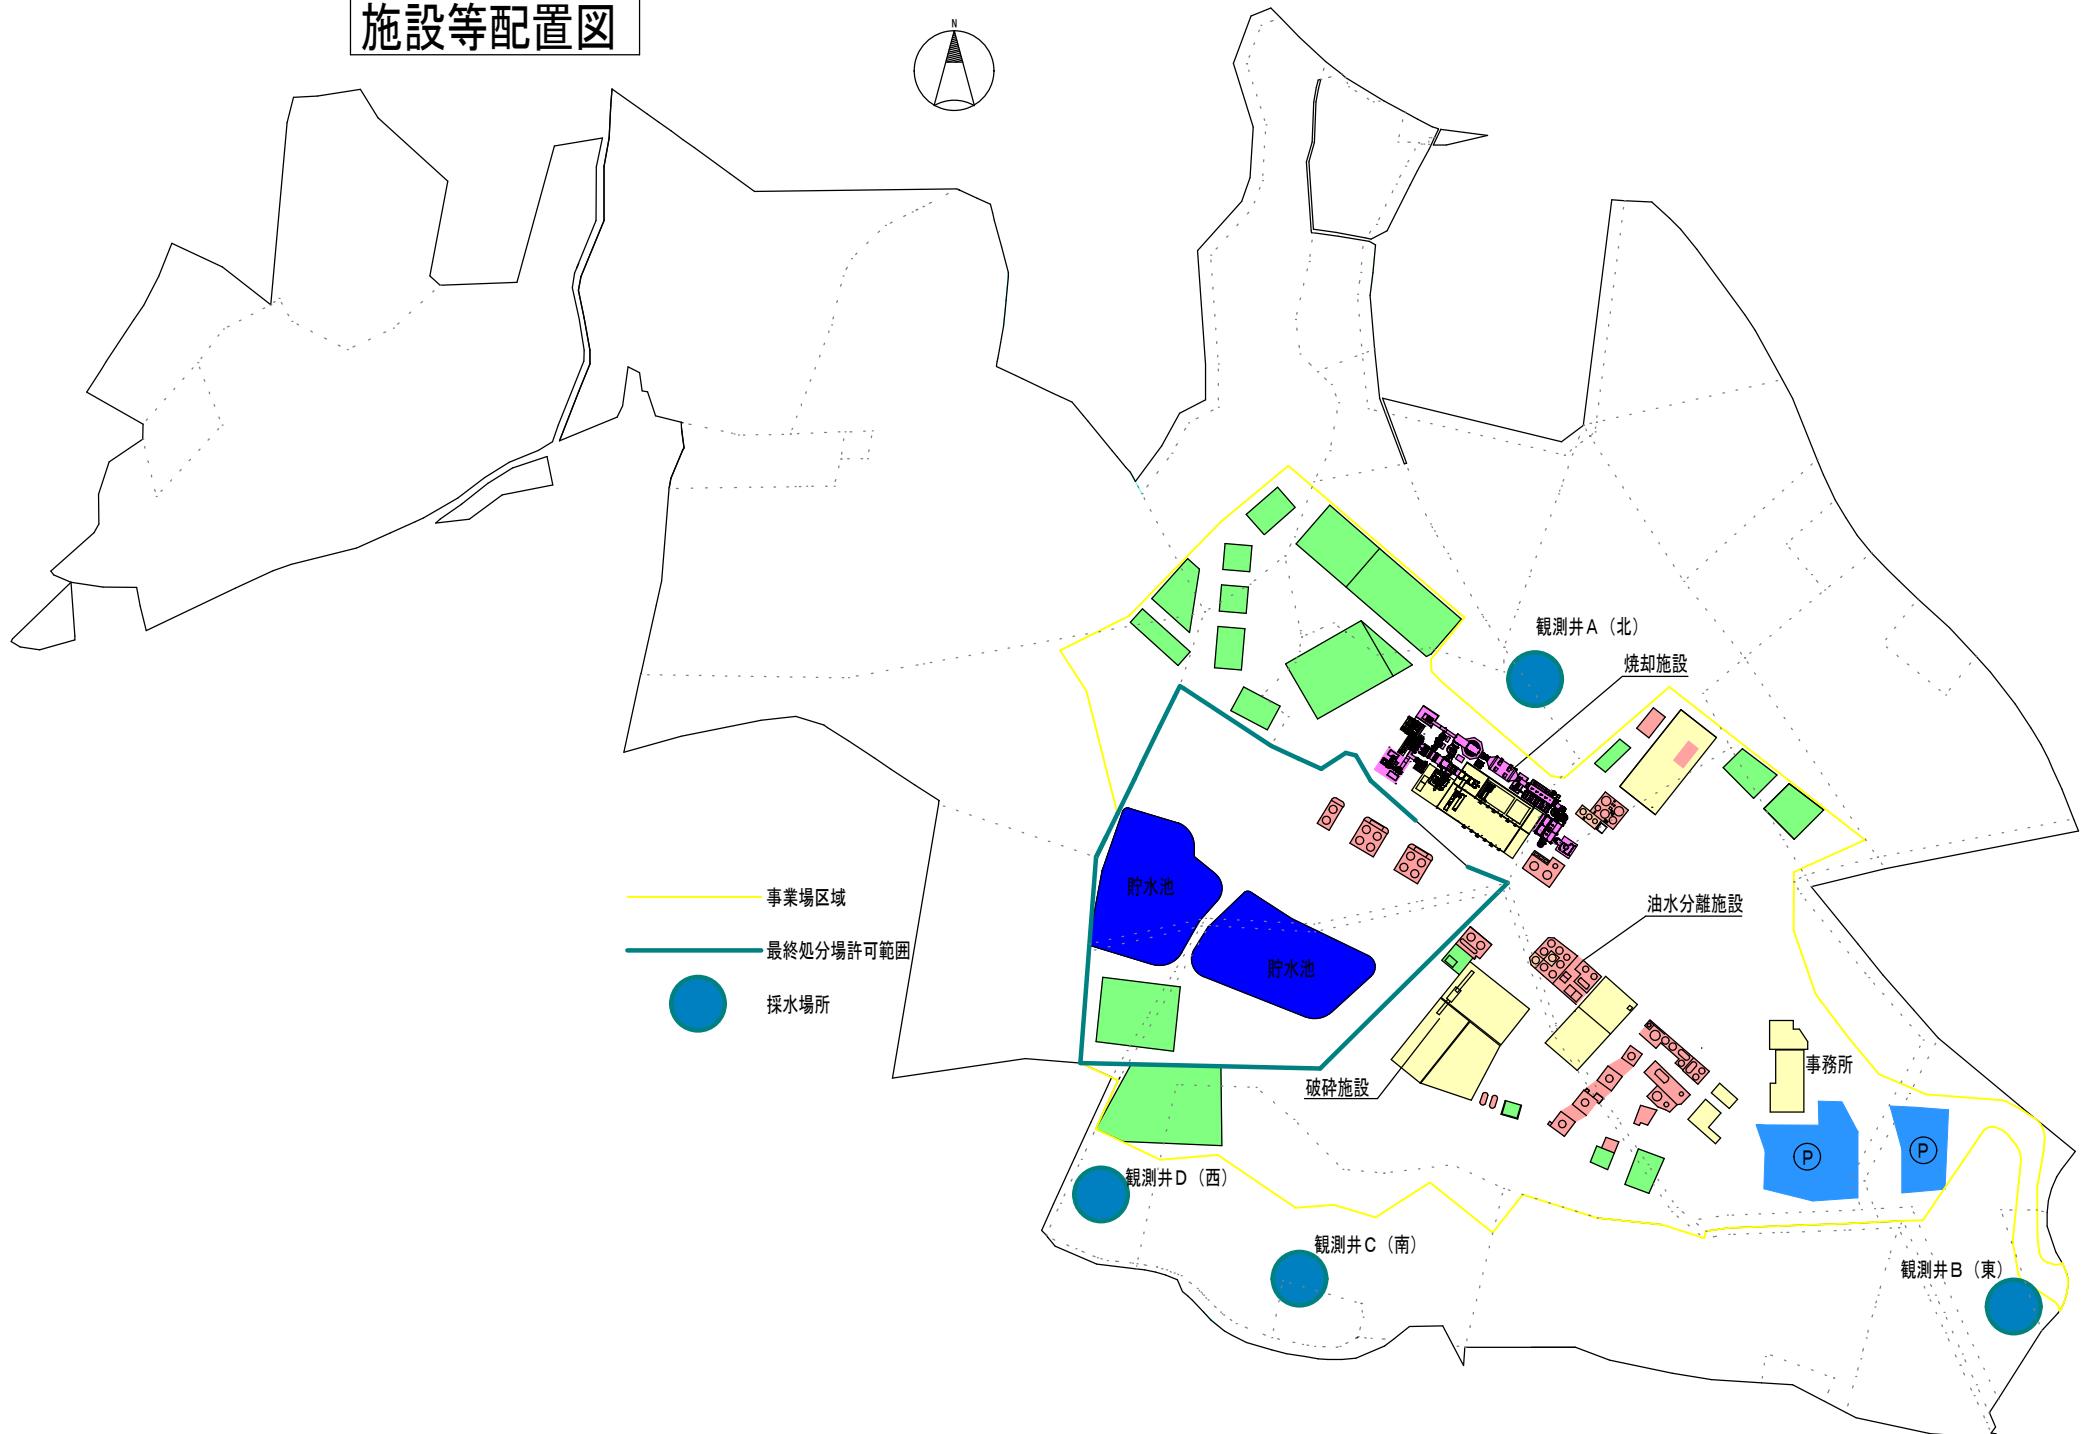

## 令和7年度管理型最終処分場埋立実績一覧

(令和7年4月1日現在 残存容積 57,251m<sup>3</sup>)

年	月	許可の種類	埋立量(T)	自社処理施設分	埋立量(T)	管理者印
令和 7	4	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	5	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	6	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	7	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	8	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	9	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	10	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	11	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	12	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類				
令和 8	1	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類				
	2	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類				
	3	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上2種類				
合計			0		0	宇岡

※令和7年12月1日 上記の通り埋立処分実績はありません。

## 令和6年度管理型最終処分場埋立実績一覧

(令和6年4月1日現在 残存容積 57,251m<sup>3</sup>)

年	月	許可の種類	埋立量(T)	自社処理施設分	埋立量(T)	管理者印
令和 6	4	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	藤本
	5	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	6	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	7	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	8	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	9	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	10	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	11	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	12	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
令和 7	1	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	2	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	3	ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず以上2種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
合計			0		0	宇岡

※令和7年4月2日 上記の通り埋立処分実績はありません。

## 令和5年度管理型最終処分場埋立実績一覧

(令和5年4月1日現在 残存容積 57,251m<sup>3</sup>)

年	月	許可の種類	埋立量(T)	自社処理施設分	埋立量(T)	管理者印
令和 5	4	ガラスくず、コンクリートくず、 陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	藤本
	5	"	0		0	藤本
	6	"	0		0	藤本
	7	"	0		0	藤本
	8	"	0		0	藤本
	9	"	0		0	藤本
	10	"	0		0	藤本
	11	"	0		0	藤本
	12	"	0		0	藤本
令和 6	1	"	0		0	藤本
	2	"	0		0	藤本
	3	"	0		0	藤本
合計			0		0	藤本

※令和6年12月1日 上記の通り埋立処分実績はありません。

## 令和4年度管理型最終処分場埋立実績一覧

(令和4年4月1日現在 残存容積 57,251m<sup>3</sup>)

年	月	許可の種類	埋立量(T)	自社処理施設分	埋立量(T)	管理者印
令和 4	4	ガラスくず、コンクリートくず、 陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	藤本
	5	"	0		0	藤本
	6	"	0		0	藤本
	7	"	0		0	藤本
	8	"	0		0	藤本
	9	"	0		0	藤本
	10	"	0		0	藤本
	11	"	0		0	藤本
	12	"	0		0	藤本
令和 5	1	"	0		0	藤本
	2	"	0		0	藤本
	3	"	0		0	藤本
合計			0		0	藤本

※令和6年12月1日 上記の通り埋立処分実績はありません。

■ 直前3年間の産業廃棄物処理施設の維持管理状況(管理型最終処分場からの放流水はありません。凍結による損壊のおそれのある部分はありません。)  
2025年度(令和7年度)

管理型最終処分場	擁壁、堰堤等 (第1条第2項第7号)	遮水工 (第1条第2項第9号)	調整池 (第1条第2項第13号)	浸出水処理設備 (第1条第2項第14号口)
点検項目	<p>※1回／日以上、技術管理者が巡視・点検する。</p> <p>①擁壁(矢板)の異常の有無 ②周辺環境(不要物等)の4S ③掲示板(標識)損傷の有無</p>	<p>※1回／日以上、技術管理者が巡視・点検する。</p> <p>①遮水シート破損等の有無 (土壤及び地下水汚染防止) ②滯水状況(回収後焼却炉内処理) ③埋立て状況(飛散防止)</p>	<p>※場内雨水排水(初期雨水)は、200m<sup>3</sup>ピットに回収後、水処理設備でpH調整、凝集沈殿処理をしてNo.1調整池に放流</p> <p>①No.1調整池滞留水は、100㎘工水タンクに揚水して工業用水として使用し、焼却炉内処理をする。 尚、適宜、井水(地下水)を放流して水量の確保及び水質改善を行う。</p> <p>②No.2調整池は予備池であり、滯水すれば水中ポンプで200m<sup>3</sup>ピットを経由して調整池へ送水して使用する(施設部)</p> <p>③雨水排水水処理設備は技術部が担当し、1回／日以上巡回点検し、異常の有無の確認や薬剤管理を行う。</p> <p>④1回／週、定期的に自主環境測定を実施する。 又、1回／年以上、第3者機関による環境測定を実施し、その記録は3年間保存する。</p>	<p>※管理型最終処分場及び灰仮置場の雨水滞留水は、ポンプで300m<sup>3</sup>ピットに回収後、焼却炉内処理をする。</p>
点検日及び結果	2025年4月30日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定 5回 降雨量 128ミリ 特に異常無し
	2025年5月21日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定 4回 降雨量 259ミリ 特に異常無し
	2025年6月18日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定 4回 降雨量 314ミリ 特に異常無し
	2025年7月23日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定 5回 降雨量 41.1ミリ 特に異常無し
	2025年8月20日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定 3回 降雨量 339ミリ 特に異常無し
	2025年9月24日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定 4回 降雨量 115ミリ 特に異常無し
	2025年10月29日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定 5回 降雨量 92.8ミリ 特に異常無し
	2025年11月26日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定 4回 降雨量 37.3ミリ 特に異常無し

■ 直前3年間の産業廃棄物処理施設の維持管理状況(管理型最終処分場からの放流水はありません。凍結による損壊のおそれのある部分はありません。)  
2024年度(令和6年度)

管理型最終処分場	擁壁、堰堤等 (第1条第2項第7号)	遮水工 (第1条第2項第9号)	調整池 (第1条第2項第13号)	浸出水処理設備 (第1条第2項第14号口)
点検項目	<p>※1回／日以上、技術管理者が巡視・点検する。</p> <p>①擁壁(矢板)の異常の有無 ②周辺環境(不要物等)の4S ③掲示板(標識)損傷の有無</p>	<p>※1回／日以上、技術管理者が巡視・点検する。</p> <p>①遮水シート破損等の有無 (土壤及び地下水汚染防止) ②滯水状況(回収後焼却炉内処理) ③埋立て状況(飛散防止)</p>	<p>※場内雨水排水(初期雨水)は、200m<sup>3</sup>ピットに回収後、水処理設備でpH調整、凝集沈殿処理をしてNo.1調整池に放流</p> <p>①No.1調整池滞留水は、100㎘工水タンクに揚水して工業用水として使用し、焼却炉内処理をする。 尚、適宜、井水(地下水)を放流して水量の確保及び水質改善を行う。</p> <p>②No.2調整池は予備池であり、滯水すれば水中ポンプで200m<sup>3</sup>ピットを経由して調整池へ送水して使用する(施設部)</p> <p>③雨水排水水処理設備は技術部が担当し、1回／日以上巡回点検し、異常の有無の確認や薬剤管理を行う。</p> <p>④1回／週、定期的に自主環境測定を実施する。 又、1回／年以上、第3者機関による環境測定を実施し、その記録は3年間保存する。</p>	※管理型最終処分場及び灰仮置場の雨水滞留水は、ポンプで300m <sup>3</sup> ピットに回収後、焼却炉内処理をする。
点検日及び結果	2024年4月30日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定 4回 降雨量 203ミリ 特に異常無し
	2024年5月31日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定 5回 降雨量 180ミリ 特に異常無し
	2024年6月28日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定 4回 降雨量 291ミリ 特に異常無し
	2024年7月25日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定 5回 降雨量 617ミリ 特に異常無し
	2024年8月28日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定 3回 降雨量 42ミリ 特に異常無し
	2024年9月18日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定 4回 降雨量 299ミリ 特に異常無し
	2024年10月16日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定 5回 降雨量 132ミリ 特に異常無し
	2024年11月13日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定 4回 降雨量 249ミリ 特に異常無し
	2024年12月18日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定 4回 降雨量 26.5ミリ 特に異常無し
	2025年1月15日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定 4回 降雨量 29.9ミリ 特に異常無し
	2025年2月19日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定 4回 降雨量 69ミリ 特に異常無し
	2025年3月19日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定 4回 降雨量 128ミリ 特に異常無し

■ 直前3年間の産業廃棄物処理施設の維持管理状況(管理型最終処分場からの放流水はありません。凍結による損壊のおそれのある部分はありません。)  
2023年度(令和5年度)

管理型最終処分場	擁壁、堰堤等 (第1条第2項第7号)	遮水工 (第1条第2項第9号)	調整池 (第1条第2項第13号)	浸出水処理設備 (第1条第2項第14号口)
点検項目	※1回／日以上、技術管理者が巡視・点検する。 ①擁壁(矢板)の異常の有無 ②周辺環境(不要物等)の4S ③掲示板(標識)損傷の有無	※1回／日以上、技術管理者が巡視・点検する。 ①遮水シート破損等の有無 (土壤及び地下水汚染防止) ②滯水状況(回収後焼却炉内処理) ③埋立て状況(飛散防止)	※場内雨水排水(初期雨水)は、200m <sup>3</sup> ピットに回収後、水処理設備でpH調整、凝集沈殿処理をしてNo.1調整池に放流 ①No.1調整池滞留水は、100㎘工水タンクに揚水して工業用水として使用し、焼却炉内処理をする。尚、適宜、井水(地下水)を放流して水量の確保及び水質改善を行う。 ②No.2調整池は予備池であり、滯水すれば水中ポンプで200m <sup>3</sup> ピットを経由して調整池へ送水して使用する(施設部) ③雨水排水水処理設備は技術部が担当し、1回／日以上巡回点検し、異常の有無の確認や薬剤管理を行う。 ④1回／週、定期的に自主環境測定を実施する。又、1回／年以上、第3者機関による環境測定を実施し、その記録は3年間保存する。	※管理型最終処分場及び灰仮置場の雨水滞留水は、ポンプで300m <sup>3</sup> ピットに回収後、焼却炉内処理をする。
点検日及び結果	2023年4月28日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定 4回 降雨量 138ミリ 特に異常無し
	2023年5月31日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定 4回 降雨量 359ミリ 特に異常無し
	2023年6月30日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定 4回 降雨量 180ミリ 特に異常無し
	2023年7月30日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定 4回 降雨量 682ミリ 特に異常無し
	2023年8月31日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定 5回 降雨量 63.8ミリ 特に異常無し
	2023年9月29日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定 4回 降雨量 107ミリ 特に異常無し
	2023年10月31日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定 4回 降雨量 14.4ミリ 特に異常無し
	2023年11月30日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定 5回 降雨量 42.9ミリ 特に異常無し
	2023年12月29日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定 4回 降雨量 73.5ミリ 特に異常無し
	2024年1月31日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定 5回 降雨量 71.2ミリ 特に異常無し
	2024年2月29日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定 4回 降雨量 157ミリ 特に異常無し
	2024年3月29日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定 4回 降雨量 196ミリ 特に異常無し

■ 直前3年間の産業廃棄物処理施設の維持管理状況(管理型最終処分場からの放流水はありません。凍結による損壊のおそれのある部分はありません。)  
2022年度(令和4年度)

管理型最終処分場	擁壁、堰堤等 (第1条第2項第7号)	遮水工 (第1条第2項第9号)	調整池 (第1条第2項第13号)	浸出水処理設備 (第1条第2項第14号口)
点検項目	※1回／日以上、技術管理者が巡視・点検する。 ①擁壁(矢板)の異常の有無 ②周辺環境(不要物等)の4S ③掲示板(標識)損傷の有無	※1回／日以上、技術管理者が巡視・点検する。 ①遮水シート破損等の有無 (土壤及び地下水汚染防止) ②滯水状況(回収後焼却炉内処理) ③埋立て状況(飛散防止)	※場内雨水排水(初期雨水)は、200m <sup>3</sup> ピットに回収後、水処理設備でpH調整、凝集沈殿処理をしてNo.1調整池に放流 ①No.1調整池滞留水は、100㎘工水タンクに揚水して工業用水として使用し、焼却炉内処理をする。尚、適宜、井水(地下水)を放流して水量の確保及び水質改善を行う。 ②No.2調整池は予備池であり、滯水すれば水中ポンプで200m <sup>3</sup> ピットを経由して調整池へ送水して使用する(施設部) ③雨水排水水処理設備は技術部が担当し、1回／日以上巡回点検し、異常の有無の確認や薬剤管理を行う。 ④1回／週、定期的に自主環境測定を実施する。又、1回／年以上、第3者機関による環境測定を実施し、その記録は3年間保存する。	※管理型最終処分場及び灰仮置場の雨水滞留水は、ポンプで300m <sup>3</sup> ピットに回収後、焼却炉内処理をする。
点検日及び結果	2022年4月28日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定 4回 降雨量 81.3ミリ 特に異常無し
	2022年5月31日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定 4回 降雨量 89.3ミリ 特に異常無し
	2022年6月30日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定 5回 降雨量 143ミリ 特に異常無し
	2022年7月29日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定 4回 降雨量 331ミリ 特に異常無し
	2022年8月31日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定 5回 降雨量 186ミリ 特に異常無し
	2022年9月30日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定 4回 降雨量 259ミリ 特に異常無し
	2022年10月31日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定 4回 降雨量 39ミリ 特に異常無し
	2022年11月30日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定 5回 降雨量 43ミリ 特に異常無し
	2022年12月29日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定 4回 降雨量 55.2ミリ 特に異常無し
	2023年1月31日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定 4回 降雨量 83.9ミリ 特に異常無し
	2023年2月28日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定 4回 降雨量 77.2ミリ 特に異常無し
	2023年3月31日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定 4回 降雨量 79.3ミリ 特に異常無し

■ 直前3年間の産業廃棄物処理施設の維持管理状況(管理型最終処分場。観測井)

2025年度 (令和7年度)

	観測井A(北)			観測井B(南)			観測井C(東)			観測井D(西)			
	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン濃度 (mg/l)	異常の有無										
点検日及び結果	2025年4月16日	49	45	無	47	38	無	16	27	無	26	38	無
	2025年5月21日	21	31	無	63	48	無	14	34	無	42	62	無
	2025年6月18日	16	31	無	46	48	無	13	27	無	72	89	無
	2025年7月23日	18	41	無	45	38	無	17	38	無	54	72	無
	2025年8月20日	28	45	無	36	55	無	8	58	無	114	230	無
	2025年9月24日	25	31	無	40	44	無	16	51	無	37	55	無
	2025年10月29日	60	31	無	43	48	無	16	34	無	58	106	無
	2025年11月26日	62	86	無	45	62	無	17	38	無	79	144	無

2024年度 (令和6年度)

	観測井A(北)			観測井B(南)			観測井C(東)			観測井D(西)			
	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン濃度 (mg/l)	異常の有無										
点検日及び結果	2024年4月17日	22	17	無	54	27	無	17	25	無	56	65	無
	2024年5月15日	25	17	無	69	31	無	17	24	無	49	38	無
	2024年6月12日	25	19	無	55	27	無	15	31	無	32	24	無
	2024年7月25日	72	38	無	40	51	無	13	29	無	138	230	無
	2024年8月28日	77	34	無	44	31	無	14	27	無	63	72	無
	2024年9月18日	20	21	無	46	48	無	10	27	無	46	63	無
	2024年10月16日	71	62	無	47	43	無	12	31	無	55	72	無
	2024年11月13日	31	26	無	44	41	無	14	28	無	33	31	無
	2024年12月18日	67	38	無	47	31	無	16	24	無	57	68	無
	2025年1月15日	72	63	無	47	31	無	21	23	無	102	147	無
	2025年2月19日	65	51	無	48	38	無	18	27	無	75	120	無
	2025年3月19日	55	51	無	51	34	無	14	27	無	32	45	無

■ 直前3年間の産業廃棄物処理施設の維持管理状況(管理型最終処分場。観測井)

2023年度 (令和5年度)

	観測井A(北)			観測井B(南)			観測井C(東)			観測井D(西)			
	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン濃度 (mg/l)	異常の有無										
点検日及び結果	2023年4月19日	46	27	無	53	26	無	18	22	無	48	38	無
	2023年5月17日	30	17	無	46	27	無	18	24	無	59	63	無
	2023年6月20日	33	24	無	53	45	無	16	21	無	56	59	無
	2023年7月20日	81	45	無	34	39	無	16	27	無	137	51	無
	2023年8月24日	81	34	無	43	26	無	18	31	無	92	124	無
	2023年9月13日	78	55	無	48	39	無	20	31	無	89	118	無
	2023年10月18日	82	51	無	45	24	無	22	22	無	109	161	無
	2023年11月15日	86	55	無	50	21	無	33	23	無	109	148	無
	2023年12月20日	78	41	無	52	27	無	33	26	無	98	135	無
	2024年1月16日	83	63	無	52	26	無	44	32	無	103	137	無
	2024年2月14日	77	53	無	52	24	無	29	38	無	77	82	無
	2024年3月13日	56	43	無	51	21	無	20	27	無	59	65	無

2022年度 (令和4年度)

	観測井A(北)			観測井B(南)			観測井C(東)			観測井D(西)			
	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン濃度 (mg/l)	異常の有無										
点検日及び結果	2022年4月27日	73	68	無	38	30	無	17	30	無	98	137	無
	2022年5月25日	65	45	無	45	38	無	28	38	無	91	109	無
	2022年6月29日	70	51	無	45	41	無	33	38	無	102	142	無
	2022年7月27日	64	41	無	49	38	無	16	27	無	56	65	無
	2022年8月31日	66	31	無	40	38	無	19	31	無	88	113	無
	2022年9月21日	58	38	無	49	34	無	9	21	無	31	21	無
	2022年10月19日	61	31	無	44	27	無	21	24	無	91	117	無
	2022年11月16日	77	38	無	46	27	無	35	24	無	109	154	無
	2022年12月15日	78	31	無	54	24	無	54	27	無	113	151	無
	2023年1月18日	67	34	無	49	31	無	27	31	無	105	126	無
	2023年2月15日	63	33	無	35	22	無	17	24	無	69	62	無
	2023年3月16日	65	34	無	44	22	無	50	33	無	89	96	無