# ■ 直前3年間の産業廃棄物処理施設の維持管理状況

都市産業株式会社

ばいじんの除去の実施状況と措置

		作	業日		作業内容
2025年度	自	2025 年	6 月	4 日	焼却炉廃止に伴う
2020千尺	至	2025 年	6 月	20 日	減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
		作	業日		作業内容
	自	2024 年	5 月	31 日	(定修)焼却炉停止に伴う
	至	2024 年	6 月	16 日	減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	自	2024 年	8 月	11 日	(定修)焼却炉停止に伴う
	至	2024 年	8 月	27 日	減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
2024年度	自	2024 年	10 月	21 日	(定修)焼却炉停止に伴う
2021-12	至	2024 年	11 月	10 日	減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	自	2024 年	12 月	29 日	(定修)焼却炉停止に伴う
	至	2025 年	1月	16 日	減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	自	2025 年	3 月	1日	(定修)焼却炉停止に伴う
	至	2025 年	3 月	13 日	減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
		作	業日		作業内容
	自	2023 年	5 月	24 日	(定修)焼却炉停止に伴う
	至	2023 年	6 月	11 日	減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	自	2023 年	8 月	12 日	(定修)焼却炉停止に伴う
	至	2023 年	8 月	25 日	減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
2023年度	自	2023 年	10 月	18 日	(定修)焼却炉停止に伴う
2020 172	至	2023 年	11 月	2 日	減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	自	2023 年	12 月	30 日	(定修)焼却炉停止に伴う
	至	2024 年	1 月	16 日	減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	自	2024 年	3 月	14 日	(定修)焼却炉停止に伴う
	至	2024 年	3 月	31 日	減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
		作	業日		作業内容
	自	2022 年	3 月	30 日	(定修)焼却炉停止に伴う
	至	2022 年	4 月	17 日	減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	自	2022 年	6 月	6日	(定修)焼却炉停止に伴う
	至	2022 年	6 月	24 日	減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	自	2022 年	8月	13 日	(定修)焼却炉停止に伴う
2022年度	至	2022 年	8月	31 日	減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	自	2022 年	10 月	17 日	(定修)焼却炉停止に伴う
	至	2022 年	11 月	3 日	減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	自	2022 年	12 月	30 日	(定修)焼却炉停止に伴う
	至	2023 年	1月	15 日	減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業
	<u>自</u>	2023 年	3月	14 日	(定修)焼却炉停止に伴う
	至	2023 年	3 月	30 日	減温塔、電気集塵機、バグフィルターのダスト除去作業

<sup>※)</sup>作業開始日が3月末分は、次年度として表示しています。

#### 燃え殻 溶出及び含有試験結果 令和6年~7年度

単位 溶出; mg/L, 含有; mg/Kg·Dry(ダイオキシン類; ng-TEQ/g)

※1 埋立基準(溶出)で廃掃法の()内は対象外(汚泥の基準値),響灘の含有量の基準値はなし(参考値)

						令和6年	度									令和7年	度								I	
					斗採取日	-		7/3		9/11		11/20		1/29		4/2	4.5	8月頃		10月頃		11月頃		2月頃		
					出固液比		(1)10%		(小)10%		(1)10%		(小)10%		(小)10%		(1)10%		(1)10%		(1)10%		(1)10%		(1)10%	
				I	則定業者			中外テク		中外が		中外テク		中外が		中外が		中外テク		中外テク		中外テク		中外テク		
	1	田士甘淮	: /><> III \	<b>→</b> ■.	T78 /#		溶出	含有量		含有量		含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出		溶出			含有量		含有量		
		里立基準 1廃掃法				mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	
	アルキル水銀	I発術伝 ND	東兄初 ND	占有里	0,0005								<0.0005													—
1	総水銀	0.005	0.005	0.01	0.0005		<0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005									
	カト゛ミウム	0.00	0.003	0.05	0.0003		< 0.0003		< 0.0009		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003									
	鉛	0.3	0.3	0.5	0. 01	53	< 0.01	20	< 0.01	130	< 0.01	61	< 0.01	53	< 0.01	13	< 0.01									
	有機燐	(1)	1	0.05	0. 1																					
	六価クロム	1. 5	1.5	0.5	0.02		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		0.13		< 0.05									
6	砒素	0.3	0.3	0.2	0.005		0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		0.01									
	シアン化合物	(1)	1	0.3	0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1									
	PCB	(0.003)	0.003	0.01	0.0005								< 0.0005													
	有機塩素化合物		0.1		0.001																					
	(全10種類)	~3)	~3		0.000																					
	チウラム,シマシ゛ン	$(0.03 \\ \sim 0.2)$	0.03		0.002																					
	チオヘ゛ンカルフ゛ ヘ゛ンセ゛ン	(0.1)	$\sim$ 0. 2		0, 001																					
	セレン	0.3	0. 1	0. 2	0.001		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		0.03									
20		0.5	0.5	0.2	0.01		<b>\0.01</b>		<b>\0.01</b>		<b>\0.01</b>		<b>\0.01</b>		<b>\0.01</b>		0.05									
24	ダイオキシン類	3ng-T	ΓEQ/g									0.14													i i	
	弗素	-	(15)		0.2	2,500	11	3,700	6.6	2,600	17	4,400	23	3,000	17	4,500	29			Ì		Ì			Ì	
	硼素	_	(50)		0.05		4.6		0.4		1.6		4.6		10		25									
25	1, 4-ジオキサン	0.5			0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		0.06		< 0.05		< 0.05									
	DI.					(2225)	100	(0.105)		(0.105)	0.0	(0.105)	10.0	(2225)		(2425)										
	PH	2=0/	別途定める			(22°C)	10.8	(24°C)	9.8	(24°C)	9.2	(24°C)	10.2	(20°C)	11.8	(21°C)	11.5									
	含水率	85%	85%			21.8		27.3		19.0		22.7		24.3		19.5									l	
	熱灼減量	15%	15%			1.6		4.5		1.0		2.7		4.3		3.8										
	塩化物イオン	wt%-dry	15,000									1.56														
	備者																			-						
	Mm つ Xm カドミウ	フロナス	D/L A#	m17 ~1	、一性ロログ	ᄷᄺᅑ	rps 45: Abm ) :	- =*** \// - 十-	7 4 0 1.	一ヶ四+	<b>座坐</b>	l 中みて甘	強まが	田		•		1		1		1		1		

<sup>※2</sup> カドミウム又はその化合物について特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で定める基準を変更。 平成28年3月15日から施行 (0.3mg/L 以下→0.09mg/L 以下)

#### 燃え殻 溶出及び含有試験結果 令和4年~5年度

単位 溶出; mg/L, 含有; mg/Kg·Dry(ダイオキシン類; ng-TEQ/g)

※1 埋立基準(溶出)で廃掃法の()内は対象外(汚泥の基準値),響灘の含有量の基準値はなし(参考値)

					科採取日 出固液比		度 (イ)10%	7/6	(1)10%	9/13	(1)10%	11/16	(1)10%	2/1	(4)10%	令和5年 4/12	E度 (イ)10%	6/21	(4)10%	9/6	(4)10%	11/15	(4)10%	1/31	(1)10%
					則定業者			中外が		中外が		中外テク		中外が		中外が		中外が		中外が		中外が		中外が	
						含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量		含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	1
		里立基準			下限値	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L
マルナル-		廃掃法		含有量									*0.000 <b>*</b>										-0.000F		
アルキルフ 1 総水針		ND 0.005	ND 0. 005	0.01	0.0005 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		<0.0005 <0.0005		< 0.0005		< 0.0005		<0.0005	 	< 0.0005		<0.0005 <0.0005		< 0.0005
2 カト ミウ		0.00	0.003	0.01			< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.000		< 0.0003		< 0.000		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003
3 鉛	,	0.3	0. 3	0.5		50	< 0.01	38	< 0.01	140	< 0.01	19	< 0.01	53	< 0.01	24	< 0.01	41	< 0.01	27	< 0.01	37	< 0.01	34	< 0.01
4 有機均		(1)	1	0.05	0.1																				
5 六価ク	<b>7</b> ロム	1. 5	1. 5	0.5	0.02		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		0.19		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05
6 砒素	A 41	0.3	0.3	0.2	0.005		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		0.03	<u> </u>	0.01		< 0.01		< 0.01		0.01		< 0.01
7 シアン化 8 PCB	2台物	(1)	1	0. 3 0. 01			< 0.1		< 0.1		< 0.1		<0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		<0.1		< 0.1
	点素化合物	(0.003)	0.003	0.01	0.0005								< 0.0005			-							< 0.0005		
18 (全10		$\sim 3$	~3		0.001																				
9∼ £954,		(0.03	0.03		0.002																				
21 チオヘン		$\sim$ 0.2)	$\sim$ 0.2																						
22 ヘンゼ	``/	(0.1)	0. 1		0.001																				
23 セレン		0.3	0.3	0.2	0.01		< 0.01		< 0.01		0.11		0.01		0.01		< 0.01		< 0.01		0.01		< 0.01		< 0.01
24 g 1/1/1	が類	3ng-T	TEQ/g									0.002										0.002			<u> </u>
			( \																						
弗素		_	(15)			2,500	17	4,700	31	3,500	12	2,700	33	3,000	55	4,200	13	4,800	32	3,800	11	2,000	23	1,800	20
硼素 25 1, 4->	ン オキサン	0.5	(50)		0. 05 0. 05		5.1 <0.05		2.3 <0.05		4.6 <0.05		6.5 <0.05		13 <0.05		18 <0.05		3.4		6.4 <0.05		4.6 <0.05		1.7 <0.05
		"			3.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
PH			別途定める			(24°C)	9.3	(24°C)	8.5	(24°C)	10.4	(21°C)	10.5	(21°C)	11.8	(22°C)	11.2	(24°C)	10.0	(25°C)	9.2	(23°C)	11.0	(25°C)	10.5
含水		85%	85%			19.2		22.5		22.7		20.9		19.3		19.8		27.4		25.4		21.4		21.2	
熱灼液		15%	15%			2.0		4.9		4.4		3.2		2.8		< 0.1		6.4		6.0		4.2		5.7	
塩化物	物イオン	wt%-dry	15,000									2.50				<u> </u>				<u> </u>		2.09			<u> </u>
D113	考 カドミウ <i>』</i>															i						<del>                                     </del>			<u> </u>

<sup>※2</sup> カドミウム又はその化合物について特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で定める基準を変更。 平成28年3月15日から施行 (0.3mg/L 以下→0.09mg/L 以下)

ばいじん 溶出及び含有試験結果 令和6年~7年度 単位 溶出;mg/L,含有;mg/Kg·Dry(ダイオネシン類;ng-TEQ/g) ※1 埋立基準(溶出)で廃掃法の()内は対象外(汚泥の基準値),響灘の含有量の基準値はなし(参考値)

			/4 <i>E</i>	料採取日	令和6年 4/10	度	l 7/3		9/11		11/20		1/29		令和7年 4/2		8月頃		10月頃		D   本			- 1	
				出固液比	4/10	(1)10%		(1)10%	9/11	(1)10%	11/20	(1)10%	1/29	(1)10%	4/2	(1)10%		(1)10%	10月頃	(1)10%	11月頃	(1)10%	2月頃	(1)10%	
				測定業者		テクノス	中外	テクノス	中夕	トテクノス	中夕	トテクノス	中外	テクノス		テクノス	中外	テクノス	中外	テクノス		テクノス	中外:		
	Lum _L ++ s/e	4 / V++++	_ 	rp /+	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量		含有量	溶出	含有量	溶出		溶出	
	埋立基準 1廃掃法		定量下	限値 溶出	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	
	I発佈伝	来是初 ND	占有里	0.0005								< 0.0005													—
1 総水銀	0.005	0.005	0.01	0.0005		< 0.0005	 	< 0.0005	]	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005									
2 カト゛ミウム	0.09	0.09	0.05	0.009		< 0.009		< 0.009		< 0.009		< 0.009		< 0.009		< 0.009									
3 鉛	0.3	0.3	0.5	0.01	100	< 0.01	130	< 0.01	660	< 0.01	260	< 0.01	160	0.01	120	< 0.01									
4 有機燐	(1)	1	0.05	0.1																					
5 六価クロム	1.5	1.5	0. 5	0.02		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05									
6 砒素	0.3	0.3	0. 2	0.005		<0.01		< 0.01		<0.01		<0.01		<0.01		< 0.01									
7 ジアン化合物 8 PCB	(1)	0.003	0. 3	0. 1 0. 0005		< 0.1		< 0.1		< 0.1		<0.1 <0.0005		< 0.1		< 0.1									
9~ 有機塩素化合物	(0.003)	0.003	0.01	0.0003								<0.0003													
18 (全10種類)	~3)	~3		0.001																					
19~ チウラム, シマシ゛ン	(0.03	0.03		0.002																					
21 チオヘ゛ンカルフ゛	$\sim$ 0.2)	$\sim$ 0.2																							
22 ベンゼン	(0.1)	0.1		0.001																					
23 セレン	0.3	0.3	0. 2	0. 01		< 0.01		< 0.01		0.06		0.03		0.02		0.01									
24 ダイオキシン類	3ng-1	TEQ/g									0.14														
   弗素		(15)		0. 2	4,900	6.3	6,700	17	6,000	20	7,800	16	6,200	14	15,000	21					<u> </u>			<u> </u>	—
硼素	_	(50)		0. 2	4,900	4.5	6,700	$\frac{17}{2.3}$	6,000	30	1,000	$\frac{16}{32}$	6,200	$\frac{14}{23}$	15,000	36									
25 1, 4-ジオキサン	0.5	(00)		0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05									
					,										,										
PH		別途定める			(22°C)	12.4	(24°C)	12.5	(24°C)	12.5	(24°C)	12.5	(20°C)	12.7	(21°C)	12.1									
含水率	85%	85%			20.5		23.9		16.9		17.9		19.1		12.7										
熱灼減量 塩化物イオン	15% wt%-dry	15%			5.0		2.5		3.8		0.8 31.9		2.3		4.3										
4mm   15.179/1747	wt/0 ury	10,000							<u> </u>		91.3										<u> </u>			<u> </u>	_
備考		カルム畑ご																							

<sup>※2</sup> カドミウム又はその化合物について特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で定める基準を変更。 平成28年3月15日から施行 (0.3mg/L 以下→0.09mg/L 以下)

ばいじん 溶出及び含有試験結果 令和4年~5年度 単位 溶出;mg/L,含有;mg/Kg·Dry(ダイオネシン類;ng-TEQ/g) ※1 埋立基準(溶出)で廃掃法の()内は対象外(汚泥の基準値),響灘の含有量の基準値はなし(参考値)

					令和4年	度									令和5年	度								I
				料採取日	4/27	( )	7/6	( )	9/13	( )	11/16	( )	2/1	( )	4/12	( )	6/21	( )	9/6		11/15		1/31	( )
				出固液比	-1- 6	(1)10%		(1)10%		(1)10%	1	(1)10%	الم الم	(1)10%		(1)10%		(1)10%		(1)10%		(1)10%	-1- 6	(1)10%
			<u> </u>	測定業者		トテクノス		テクノス		トテクノス		トテクノス		テクノス		テクノス		テクノス	1 / 1	テクノス	1	テクノス		テクノス
	埋立基準	*(	定量下		含有量 mg/Kg	溶出	含有量 mg/Kg	溶出	含有量 mg/Kg	溶出	含有量 mg/Kg	溶出	含有量 mg/Kg	溶出	含有量 mg/Kg	溶出	含有量 mg/Kg		含有量 mg/Kg	溶出	含有量 mg/Kg	溶出	含有量 mg/Kg	溶出
	1廃掃法			溶出	mg/mg	mg/L	mg/ixg	mg/L	ling/ixg	mg/L	Ilig/IXg	mg/L	mg/mg	mg/L	mg/mg	mg/L	mg/mg	mg/L	mg/mg	mg/L	mg/ixg	mg/L	mg/mg	mg/L
アルキル水銀	ND	ND	H 11 =	0.0005								< 0.0005										< 0.0005		
1 総水銀	0.005	0.005	0.01	0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005
2 カト゛ミウム	0.09	0.09	0.05	0.009		< 0.009		< 0.009		< 0.009		< 0.009		< 0.009		< 0.009		< 0.009		< 0.009		< 0.009		< 0.009
3 鉛	0.3	0.3	0.5	0.01	160	< 0.01	190	< 0.01	82	< 0.01	240	< 0.01	150	< 0.01	91	0.01	210	0.02	110	0.07	85	0.01	57	< 0.01
4 有機燐	(1)	1	0.05	0.1		0.0-		0.0-		0.0-		0.0-		0.0-				0.05		0.05		0.05		0.00
5 六価クロム	1.5	1. 5	0.5	0.02		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		0.23		< 0.05		0.23
6 砒素	0.3	0.3	0. 2	0.005		<0.01		<0.01		0.02		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01
7 シアン化合物 8 PCB	(1)	0.003	0. 3 0. 01	0. 1 0. 0005		< 0.1		< 0.1		< 0.1		<0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		<0.1 <0.0005		<0.1
<ul><li>○ FCB</li><li>~ 有機塩素化合物</li></ul>	(0.003)	0.003	0.01	0.0003								< 0.0005										<0.0005		
18 (全10種類)	$\sim 3$	~3		0.001																				
3~ f ウラム, シマシ ン	(0. 03	0.03		0.002																				
21 チオヘ゛ンカルフ゛	~0.2)	~0.2																						
22 ヘンセン	(0.1)	0.1		0.001																				
23 セレン	0.3	0.3	0. 2	0.01		0.04		0.02		0.11		0.02		< 0.01		0.01		< 0.01		0.03		0.02		0.02
24 ダイオキシン類	3ng-T	EQ/g									0.32										0.17			
弗素	<u> </u>	(15)		0. 2	6,900	18	14,000	12	9,700	12	13,000	20	19,000	16	11,000	8	14,000	19	12,000	24	12,000	14	4,100	20
硼素	-	(50)		0.05		17		4.4		78		47		17		6.7		32		51		21		12
25 1, 4-ジオキサン	0.5			0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05
PH		別途定める			(24°C)	12.1	(24°C)	10.8	(24°C)	12.6	(21°C)	12.0	(21°C)	11.9	(22°C)	12.5	(24°C)	12.4	(25°C)	13.1	(23°C)	12.7	(24°C)	12.9
含水率	85%	85%			16.2		19.9		18.4		19.0		17.4		23.3		17.7		17.4		13.7		22.6	
熱灼減量	15%	15%			2.8		4.7		2.1		2.4		2.4		2.0		2.4		2.8		0.8		< 0.1	
塩化物イオン	wt%-dry	15, 000							<u> </u>		32.9				<u> </u>						29.8			
備 考 ※2 カドミウノ	カルフィ	D (I. A #4.)	z - 1 \ ~ 4	+. D (	大米威玄	14m) → 3+ \	ノナフュ	n l. 1 =	古田はないい	A	フ甘油は	亦田												

<sup>※2</sup> カドミウム又はその化合物について特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で定める基準を変更。 平成28年3月15日から施行 (0.3mg/L 以下→0.09mg/L 以下)

ばいじんB 溶出及び含有試験結果 令和6年~7年度

単位 溶出; mg/L, 含有; mg/Kg·Dry(ダイオキシン類; ng-TEQ/g) ※1 埋立基準(溶出)で廃掃法の()内は対象外(汚泥の基準値), 響灘の含有量の基準値はなし(参考値)

					令和6年	度									令和7年	三度								- 1	
				斗採取日	4/10		7/3		9/11		11/20		1/29		4/2		8月頃		10月頃		11月頃		2月頃		
			溶片	出固液比		(1)10%		(1)10%		(1)10%		(1)10%		(1)10%		(1)10%		(1)10%		(1)10%	(	(1)10%		)10%	
			Ì	則定業者	中外	トテクノス	中外	テクノス	中夕	トテクノス	中外	<b>〜</b> テクノス	中外	<b>〜</b> テクノス	中夕	<b>外</b> テクノス	中外	<b>〜</b> テクノス	中外	テクノス	中外	テクノス	中外が	7/ス	
					含有量		含有量	溶出	含有量		含有量	溶出	含有量		含有量		含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出		容出	
		隼(溶出)			mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg r	ng/L	
	(1廃掃法		含有量																						
アルキル水銀	ND	ND		0.0005								< 0.0005	ı												
1 総水銀	0.005	0.005	0. 01	0.0005		0.0011		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		0.0005>		< 0.0005									
2 カト゛ミウム	0.09	0.09	0.05	0.009	100	< 0.009		<0.009	<b>7</b> 00	<0.009	0.00	<0.009	l	0.009>	100	<0.009									
3 鉛	0.3	0. 3	0.5	0.01	100	1.6	120	1.2	560	0.47	260	2.5	200	0.95	130	0.01									
4 有機燐 5 六価クロム	(1)	1 I	0.05	0. 1		-0.0F		0.05		0.97		0.49		0.50		0.00									
6 砒素	1. 5 0. 3	1. 5 0. 3	0. 5 0. 2	0. 02 0. 005		<0.05 <0.01		0.05 <0.01		0.27 0.06		0.43		0.52 0.01>		0.08 <0.01									
		0.3					<u> </u>					<0.01	<u> </u>		<u> </u>				1		l			<u> </u>	
7 シアン化合物 8 PCB	(1)	0 000	0.3	0. 1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		0.1>		< 0.1									
	(0.003)	0.003	0. 01	0.0005																					
9~ 有機塩素化合物 18 (全10種類)	$(0.2 \\ \sim 3)$	0.1 ∼3	0.01	0. 0005 0. 001																					
19~ チウラム、シマジン	(0.03	0. 03		0.001																					-
21 チオヘ・ンカルフ・	$\sim 0.2$	$\sim 0.2$		0.002																					
22 \\`\\t\`\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	(0.1)	0. 1		0.002																					
23 セレン	0.3	0. 1	0. 2	0.001		< 0.01		< 0.01		0.06		0.05		0.05		0.02									
20 000	0.0	0.0	0.2	0.01		٠٥.01		١٥.٥١		0.00		0.00		0.00		0.02									
24 タ イオキシン類	3ng-1	TEQ/g									0.063													<del>- +</del>	
	"""										0.000														
弗素	<u> </u>	(15)		0. 2	17,000	9.6	8,100	10	5,900	120	11,000	20	5,400	12	5,400	31								<del>- i</del>	
硼素	_	(50)		0.05	11,000	9.9	0,100	3.2	3,000	19	11,000	35	0,100	25	0,100	92									
25 1, 4-ジオキサン	0.5	(-1)		0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		0.05>		< 0.05									-
PH		別途定める			(22°C)	12.5	(24°C)	13.0	(24°C)	12.4	(24°C)	12.6	(20°C)	12.8	(21°C)	10.3									
含水率	85%	85%			20.5		0.5		2.9		1.5		1.4		8.6										
熱灼減量	15%	15%			5.0		2.4		3.5		0.9		1.4		3.7										
塩化物イオン	wt%-dry	15,000									31.7				İ										
<u> </u>							İ																	T	
備考	•				キレート	なし	キレート	なし	キレート	なし	キレート	なし	キレート	なし	キレー	トなし	キレート	なし	キレート	なし	キレートだ	ほし	わ小な	し	
					減温塔	灰混合	減温塔	灰混合	減温塔	灰混合	減温塔	灰混合	減温塔	灰混合	減温塔	灰混合	減温塔	灰混合	減温塔	灰混合	減温塔原	<b></b> ア混合	減温塔灰	混合	
															l									ı	

ばいじんB 溶出及び含有試験結果 令和4~5年度

単位 溶出; mg/L, 含有; mg/Kg·Dry(ダイオネシン類; ng-TEQ/g) ※1 埋立基準(溶出)で廃掃法の()内は対象外(汚泥の基準値), 響灘の含有量の基準値はなし(参考値)

					令和4年	度									令和5年	连度								1	
				斗採取日	4/27		7/6		9/13		11/16		2/1		4/12		6/21		9/6		11/15		1/31		
			溶片	出固液比		(1)10%		(1)10%		(1)10%		(1)10%		(1)10%		(1)10%		(1)10%		(1)10%		(1)10%		(小)10%	
			Ì	則定業者	中外	トテクノス	中外	トテクノス	中夕	テクノス	中外	<b>〜</b> テクノス	中夕	トテクノス		<b>小</b> テクノス	中外	-テクノス	中夕	テクノス	中外	<b>〜</b> テクノス	中夕	テクノス	
					含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量		含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	含有量	溶出	
	埋立基準				mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/kg	mg/L	
			含有量																						
アルキル水銀	ND	ND		0.0005								< 0.0005										< 0.0005			
1 総水銀	0.005	0.005	0.01	0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	
2 カト゛ミウム	0.09	0.09	0.05	0.009		< 0.009	l	< 0.009		<0.009		< 0.009		< 0.009		< 0.009		< 0.009		< 0.009	I	< 0.009		< 0.009	
3 鉛	0. 3	0. 3	0. 5	0.01	150	0.87	190	2	190	1.7	220	3.2	140	1.50	58	0.65	200	2.6	98	0.5	130	1.4	59	0.35	
4 有機燐	(1)	1	0.05	0. 1										0.0=								0.00		2.0	
5 六価クロム	1. 5	1. 5	0. 5	0.02		< 0.05		< 0.05		0.52		0.07		0.27		< 0.05		< 0.05		1.6		0.89		2.0	
6 砒素	0.3	0. 3	0.2	0.005		<0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		<0.01		< 0.01		< 0.01		<0.01		< 0.01		<0.01	
7 シアン化合物	(1)	1	0.3	0. 1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1	
8 PCB	(0.003)	0.003	0.01	0.0005																					
9~ 有機塩素化合物	(0.2	0.1	0.01	0.0005																					
18 (全10種類)	~3)	~3		0.001																					
19~ チウラム, シマシ゛ン	(0.03	0.03																							
21 チオヘ゛ンカルフ゛	$\sim 0.2)$	~0.2		0.002																					
22 ヘンセン	(0.1)	0. 1		0.001		0.05		0.00		0.00		0.00		0.00		0.01		.0.01		0.04		0.00		0.00	
23 セレン	0.3	0. 3	0. 2	0.01		0.05		0.03		0.28		0.02		0.02		0.01		< 0.01		0.04		0.02		0.02	
24 ダイオキシン類	3ng-T	EQ/g									0.41										0.18				
1#1#		(15)		0.0	7.100	1.4	15,000	0.5	15,000	90	20,000	10	00.000	10	11 450		10,000	1.7	10.000	<u> </u>	0.000	10	4.400	90	
弗素 硼素	_	(15) (50)		0. 2	7,100	14 11	17,000	8.5 6.2	17,000	28 63	20,000	16 36	28,000	13 18	11,458	7.7 15	16,000	$\begin{array}{c} 17 \\ 22 \end{array}$	13,000	59 66	8,600	$\frac{16}{17}$	4,400	30 14	
一	0.5	(50)		0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05		< 0.05	
25 1, 4-7 4497	0.5			0.05		<0.03		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.03		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05	
PH		別途定める			(24°C)	12.4	(24°C)	12.1	(24°C)	12.9	(21°C)	12.5	(21°C)	12.5	(22°C)	12.4	(24°C)	12.5	(25°C)	13.2	(23°C)	12.7	(24°C)	13.1	
含水率	85%	85%			2.0		4.3		2.9		2.5		3.8		1.3		9.5		1.4		1.0		1.8		
熱灼減量	15%	15%			2.3		3.8		1.4		1.7		2.1		0.9		1.9		2.8		0.7		0.1		
塩化物イオン	wt%-dry	15,000									32.8										31.6				
備考					キレート 減温塔		キルート 減温塔		キレート 減温塔		おい 減温塔		キレート 減退塔	なし		トなし 茶灰混合	おート 減温塔		わート 減温塔		わート 減温塔		キルート 減温塔		
					/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	八化口		八化口	/   /   /   /   /	<i>沙</i> (比 口	/风/皿/台	八化口	/   /   /	八化口	/火/皿/4	10人化口	/风/皿/台	八化口	/   /   /   /   /	<i>沙</i> (比口	/	八化口	/   /   /	八化口	

陶磁器くず 溶出及び含有試験結果 令和6年~7年度

単位 溶出; mg/L, 含有; mg/Kg·Dry(ダイオネシン類; ng-TEQ/g) ※1 埋立基準(溶出)で廃掃法の()内は対象外(汚泥の基準値), 響灘の含有量の基準値はなし(参考値)

			مارط <u>ة</u>		令和6年	度	I = 10		0/11		1 11/00		Louiz		令和7年度	Ę			ı		laa næ			
				斗採取日 出固液比		(1)10%	7/3	(1)10%	9/11	(1)10%	11/20	(1)10%	2月頃	(1)10%	(	र)10%		(1)10%		(1)10%	11月頃	(1)10%	(1)1	00/
				則定業者		(1)10% トテクノス		\f2110%		\f2110%		(1)10% トテクノス		(1)10% トラクノス	中外を			<u> テクノス</u>		(1 <b>)10</b> % テクノス		(1)10% テクノス	中外テクノ	
			U	刊足未有				溶出			含有量				含有量		含有量				含有量		含有量 溶	
	埋立基準	隼(溶出)	定量下	限値	西伊里 mg/Kg	mg/L	西伊里 mg/Kg	mg/L	西有里 mg/Kg	mg/L	西行里 mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	西伊里 mg/Kg	mg/L	西伊里 mg/Kg	mg/L	西伊里 mg/Kg	mg/L	西伊里 mg/Kg	mg/L	mg/Kg mg	<del>//</del> _
*	・1廃掃法		含有量			8		8	88								88	8						
アルキル水銀	ND	ND		0.0005								< 0.0005												
1 総水銀	0.005	0.005	0.01	0.0005								< 0.0005												
2 カト゛ミウム	0.09	0.09	0.05	0.009								< 0.009												
3 鉛	0.3	0.3	0.5	0.01							16	< 0.01												
4 有機燐	(1)	1	0.05	0.1																				
5 六価クロム	1. 5	1. 5	0.5	0.02								0.5												
6 砒素	0.3	0.3	0.2	0.005								< 0.01												
7 シアン化合物	(1)	1	0.3	0.1								< 0.2												
8 PCB	(0.003)	0.003		0.0005								< 0.0005												
9~ 有機塩素化合物		0.1	0.01	0.0005																				
18 (全10種類)	$\sim$ 3)	~3		0.001																				
19~ チウラム, シマシ゛ン	(0.03	0.03																						
21 チオヘ゛ンカルフ゛	$\sim$ 0.2)	$\sim$ 0.2		0.002																				
22 ヘンセン	(0.1)	0. 1		0.001																				
23 セレン	0. 3	0.3	0. 2	0.01								< 0.01												
24 ダイオキシン類	3ng-1	TEQ/g									0.0000017													
	<u> </u>	(15)		0. 2	<u> </u>						130	1.1			1									$+\!-\!$
硼素	_	(50)		0.05							150	<0.1												
25 1, 4-ジオキサン	0.5	(00)		0.05								< 0.05												
DII											(0.406)	0.0												-
PH		別途定める									(24°C)	9.3												
含水率	85%	85%									3.6													
熱灼減量	15%	15%									3.8													
塩化物イオン	wt%-dry	15,000			<u> </u>		<u> </u>				3.92				<u> </u>						<u> </u>			<u> </u>
備 考	ı		II.												<del>                                     </del>									+-

<sup>※2</sup> カドミウム又はその化合物について特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で定める基準を、変更。 平成28年3月15日から施行 (0.3mg/L 以下→0.09mg/L 以下)

陶磁器くず 溶出及び含有試験結果 令和4年~5年度

単位 溶出; mg/L, 含有; mg/Kg・Dry(ダイオキシン類; ng-TEQ/g) ※1 埋立基準(溶出)で廃掃法の()内は対象外(汚泥の基準値), 響灘の含有量の基準値はなし(参考値)

					令和4年度								令和5年	度								1	
			試料	4採取日	4/27	7/6	9/	/13	11/16		2/1		4/12		6/21		9/6		11/15		1/31		
				出固液比	(1)10%		10%	(1)10%		(1)10%		(1)10%		(1)10%		(1)10%		(1)10%		(イ)10%		イ)10%	
			J	則定業者	中外テクノス	中外テクノ		中外テクノス		テクノス		トテクノス		トテクノス	1	テクノス		・テクノス	中外		中外を		
	100 L dds >	ert. Antonio I			含有量 溶出			有量 溶出	含有量		含有量		含有量		含有量	溶出		溶出			含有量		
		準(溶出)			mg/Kg mg/L	mg/Kg m	g/L   mg	g/Kg mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	mg/Kg	mg/L	
	(1廃掃法		含有量	溶出																			
アルキル水銀	ND	ND	0.01	0.0005						< 0.0005									1	< 0.0005			
1 総水銀	0.005	0.005		0.0005						< 0.0005										< 0.0005			
2 カト゛ミウム	0.09	0.09	0.05	0.009						< 0.009									1	< 0.009			
3 鉛 4 有機燐	0.3	0.3	0. 5	0.01					3	< 0.01									5	<0.01			
4 有機類 5 六価クロム	1.5	1. 5	0.05	0. 1 0. 02						0.24										1.2			
6 砒素	0.3	0. 3	0. 3	0.005						< 0.01										< 0.01			
7 シアン化合物	(1)	1	0. 2			<u>I</u>			1	<0.01			<u> </u>							<0.01		<u> </u>	
8 PCB	(0.003)	0.003		0. 0005						<0.0005									.	<0.0005			
9~ 有機塩素化合物		0. 1		0.0005						١٥.٥٥٥٥										·0.0000			
18 (全10種類)	~3)	~3		0.001																			
19~ チウラム、シマシン	(0.03	0.03																					
21 チオヘ゛ンカルフ゛	$\sim 0.2)$	~0.2		0.002																			
22 ベンゼン	(0.1)	0.1		0.001																			
23 セレン	0.3	0.3	0.2	0.01						0.01										0.02			
24   ダイオキシン類	3ng-1	ΓEQ/g							0.0066										0.0057				
		( )				<u> </u>							<u> </u>										
弗素	_	(15)		0. 2					270	1.1									210	2.6			
硼素	_	(50)		0.05						1.0										1.3			
25 1, 4-ジオキサン	0.5			0.05						< 0.05										< 0.05			
PH		BUAGO 7							(21°C)	11.1			-						(23°C)	10.8			
		別途定める				-				11.1			-							10.0			
含水率   熱灼減量	85% 15%	85% 15%							3.3 3.3										1.8 2.0				
塩化物イオン	wt%-dry								4.76										4.64				
	w c/o dry	10,000				<u> </u>	+		4.70				<u> </u>				<u> </u>		4.04			+	
備考	I	<u> </u>				1																-	
		- 11 0 11		and the second feeter as	ᄪᅔᄴᇥᅔᄔ᠈ᅩᆿ	 		m r-l1 > A 1	1	स्य जीवा संस्था	<u> </u>						I		1				

<sup>※2</sup> カドミウム又はその化合物について特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で定める基準を、変更。 平成28年3月15日から施行 (0.3mg/L 以下→0.09mg/L 以下)

陶磁器くず 溶出及び含有試験結果 令和2,3年度

単位 溶出;mg/L,含有;mg/Kg·Dry(ダイオネシン類;ng-TEQ/g) ※1 埋立基準(溶出)で廃掃法の()内は対象外(汚泥の基準値),響灘の含有量の基準値はなし(参考値)

			= 5.1		令和2年	度							1		令和3年	度								I
				<b>斗採取日</b>	4/22	(1)100/	7/8	(1)100/	9/9		11/11		2/3	(1)100/	4/28	(1)100/	7/1	(1)100/	9/15		11/10	(1)100/	(4)100	,
				出固液比	H 16	(1)10%		(イ)10% トテクノス		(1)10%		(1)10%		(1)10%		(1)10%		(1)10%		(1)10%		(1)10%	(1)10%	<u>'</u>
			Ü	則定業者		テクノス	- ' '			トテク <i>リ</i> ス		テクノス		テクノス		テクノス		テクノス		テクノス	中外		中外テクノス	₩
	埋立基準	生(	定量下	限値	含有量 mg/Kg	溶出 mg/L	含有量 mg/Kg	溶出 mg/L	含有量 mg/Kg		含有量 mg/Kg	谷田   mg/L	含有量 mg/Kg	溶出 mg/L	含有量 mg/Kg	一谷田 mg/L	含有量 mg/Kg	浴田 mg/L	含有量 mg/Kg	溶出 mg/L	含有量 mg/Kg	浴田 mg/L	含有量 溶出 mg/Kg mg/L	+-
*			含有量		mg/mg	mg/L	IIIg/IXg	mg/L	mg/ixg	mg/L	mg/mg	mg/L	mg/ixg	mg/L	mg/ixg	mg/L	mg/ixg	mg/L	mg/1xg	mg/L	mig/ixg	mg/L	mg/IIg mg/L	
	ND	ND	<u>пп</u> ж	0.0005								< 0.0005									<u> </u>	< 0.0005		+-
1 総水銀	0.005	0.005	0.01	0.0005								< 0.0005									1	< 0.0005		
2 カト゛ミウム	0.09	0.09	0.05	0.009								< 0.009										< 0.009		
3 鉛	0.3	0.3	0.5	0.01							3	< 0.01									78	< 0.01		
4 有機燐	(1)	1	0.05	0. 1																				
5 六価クロム	1. 5	1. 5		0.02								0.065										0.92		
6 砒素	0.3	0.3	0. 2	0.005								< 0.01										< 0.01		<u> </u>
7 シアン化合物	(1)	1	0.3	0. 1								< 0.1										< 0.1		
8 PCB	(0.003)	0.003	0.01	0.0005								< 0.0005										< 0.0005		┸
9~ 有機塩素化合物	(0.2	0.1	0.01																					
18 (全10種類)	~3)	~3		0.001																				₩
19~ チウラム, シマシ゛ン 21 チオヘ゛ンカルフ゛	$(0.03 \\ \sim 0.2)$	$0.03$ $\sim 0.2$		0.002																				
22 ^ `\t'\	(0.1)	0. 1		0.002																				+-
23 セレン	0.3	0. 1	0. 2	0.001								0.03										0.04		
20 000	0.0	0. 0	0.2	0.01								0.05										0.04		
24 ダイオキシン類	3ng-T	ΈQ/g					<del>                                     </del>		1		0.0083										0.0110			+-
		- 1/ 0																						
弗素	-	(15)		0. 2			<u> </u>				3,100	13.0			<u> </u>						3,400	12.0		т
硼素	_	(50)		0.05							., .	3.7										3.4		
25 1, 4-ジオキサン	0.5			0.05								< 0.05										< 0.05		
PH		別途定める									(24°C)	9.5									(20°C)	9.5		
含水率	85%	85%									11.0										10.0			
熱灼減量	15%	15%									6.1										5.2			1
塩化物イオン	wt%-dry	15, 000					<u> </u>				9.47										8.90			뉴
																								1
																								₩
備考		σ./I.Λ.4L	m) = ~1 \ ~	~ 4+ DJ ///-	n	<b>ポル)</b>	<b>ナル.</b> トフ	1 0 1 1		· 10 / :	ユッサギ	es de	<u></u>		I				l		I			ı

<sup>※2</sup> カドミウム又はその化合物について特別管理産業廃棄物に該当するものとして環境省令で定める基準を、変更。 平成28年3月15日から施行(0.3mg/L以下→0.09mg/L以下)

(計量証明事業者による測定)

(計量証明事業実ガス;乾きガス			<b>連 庄 1 9% 協</b>	質估	煙突排出	П													
	本中, 快·	异胆,欧州	反/又14/01天	并但	注入計山		令和4年度	:				令和5年度	:				令和6年度	f	
	測定	年月日	1		4/27	7/6	9/13	11/16	2/1	4/12	6/21	9/6	11/15	1/31	4/10	7/3	9/11	11/20	1/29
	測定	業者			中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T
		単位	規制値	管理値															
排ガス量	湿り	m3N/h		$(80 \pm 5)$	73, 400	80, 900	75, 900	80,600	75, 200	78,000	76, 900	75, 300	79, 200	77, 500	77, 500	78, 900	78, 400	79, 500	77, 900
	乾き	m3N/h		$\times 10^3$	47, 100	51,600	54, 100	54, 400	49, 900	53, 800	45, 400	51,000	49, 300	52, 100	51, 500	49,000	51, 900	56, 300	53, 700
水分	実がス	%			35. 9	37. 0	28. 7	33. 3	33. 7	31	41.1	32. 2	37. 7	32. 7	33.6	37. 9	33.8	29. 2	31. 1
酸素	実がス	% %			13.6	13. 0	14.0	13. 3	14. 2	14. 1	13. 1	14. 7	13.6	13. 7	13.8	13. 6	14.0	14.8	13.8
C02	実ガス	//			7.0	6. 0	5. 2	5. 3	4. 9	4. 7	5. 9	4. 9	5. 5	5. 4	5. 4	5. 6	5. 4	4. 5	5. 6
タ゛スト	換算値	g/m3N	0.04	<0.03	<0.010	<0.011	<0.012	<0.011	0.013	0.012	0.019	<0.014	<0.010	<0.010	<0.013	<0.013	<0.010	<0.013	<0.012
窒素酸化物	換算値	ppm	250	<120	62	17	54	88	24	57	29	74	66	62	48	85	52	89	34
硫黄酸化物	実ガス	ppm	150	<30	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	0.6	2.9	<0.5	<0.5	<0.5
″ 排出量		Nm3/Hr	6. 9	<1.4	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	0.03	0. 14	<0.03	<0.03	<0.03
1 カト゛ミウム	実ガス	mg/m3N	1		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2 塩素	実ガス	mg/m3N	30		<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3
3 塩化水素	換算値	mg/m3N	700	<100	11.0	0.9	<0.8	<0.8	<0.8	1.0	5.4	0.8	<0.8	0.9	3.5	0.8	<0.8	<0.9	<0.8
4 ふっ化水素	実ガス	mg/m3N	10	<1.8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
5 鉛	実がス	mg/m3N	10		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
6 シアン化水素	実がス	mg/m3N	12		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
7   ホルムアルデヒド 8   硫化水素	実ガス 実ガス	mg/m3N mg/m3N	13 30		<1 <3	<1 <3	<1 <3	<1 <3	<1 <3	<1 <3	<1 <3	<1 <3	<1 <3	<1 <3	<1 <3	<1 <3	<1 <3	<1 <3	<1 <3
9 二硫化炭素	実がス	mg/m3N	680		<5	<5	<5	\ \sqrt{5}	<5	<5	<5	<5	\ \{5	<5	<5	<5	<5	<5	\ \ \ \ 5
10 ホスケン	実がス	mg/m3N	4		<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
11 臭素	実がス	mg/m3N	7		<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
12   六価クロム	実ガス	mg/m3N	1		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
13 タール状物質	実ガス	mg/m3N	30		<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3
14 水 銀	実ガス	mg/m3N	_															'	
ガス状		μg/m3N			1.8	1. 2	0.087	0.44	0.075	0.89	1.9	8.6	0.35	0.69	0.38	0.3	0.089	0. 13	0.037
粒子状		μg/m3N			0. 232	0.038	0.0042	0.0083	0.004	0.012	0.12	0.07	0.0012	0.043	0.056	0.03	0.0047	0.0059	0.002
一酸化炭素	換算値	ppm	100	<100	<13	<12	<13	<13	<13	<14	<13	<15	<13	<13	<13	<13	<13	<15	<13
ダイオキシン類	換算値	ng-TEQ/m3N	0. 1	<0.08				0.0086					0.012					0.0065	
焼ダイオキシン類		ng-TEQ/g	3	<0.3				0.002					0.019					0.14	
却	ばいじん	ng-TEQ/g	3	<0.3				0.320					0. 170					0. 10	
灰								0.410					0.180					0.063	
備   ダイオキシン類	陶磁器くず	ng-TEQ/g	3	<0.3				0.0066					0. 0057					0. 0000017	
考																	1		

#### 排ガス測定結果(敷地境界) 令和4年~令和6年度

					敷地境界														_
							令和4年度					令和5年度					令和6年度	1	
				年月日	4/27	7/6	9/13	11/16	2/1	4/12	6/21	9/6	11/15	1/31	4/10	7/3	9/11	11/20	1/29
				業者	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T
		単位	測定	個 所	南	南	東	東	南	南	南	南	東	東	南	東	東	南	東
	気温	$^{\circ}\mathbb{C}$			23.0~26.0			13.0~17.5	l .	21.0~24.0	21.5~22.5	27.5~30.0			19.0~20.0	31.5~32.0	l	10.5~19.5	7.2 $\sim$ 7.9
気	湿度	%			69~56	$66 \sim 50$	56~58	71~61	58~56	52~34	88~92	74~59	$73 \sim 54$	88~89	40~37	61~68	64~73	69~44	46~47
気象条件	天候				曇り/晴れ	曇り	曇り/晴れ	晴れ/曇り	曇り/晴れ	曇り/晴れ	曇り	曇り/晴れ	晴れ/曇り	曇り	晴れ	晴れ/曇り	晴れ	晴れ	曇り
条	風向				北東	_	-	_	-	北	_	北	-	-	_	南東	北	_	南西
	風速	m/sec			<0.5∼0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	$< 0.5 \sim 1.0$	<0.5	$1.5\sim2.0$	<0.5	<0.5	<0.5	1.0~<0.5	0.5~<0.5	<0.5	0.6~<0.5
他	大気圧	k Pa			100.9	100.7	101.0	101.7	101.4	101.4	100.4	100.5	102.4	102.1	102. 4	101.1	100.5	102.1	101.8
	時間	時刻			9:40~15:20	9:10~15:15	9:50~15:00	9:41~15:00	9:50~15:00	9:40~15:05	11:30~14:40	10:20~14:50	$9:23\sim 14:50$	9:35~15:05	10:00~15:00	10:10~14:50	10:40~14:50	9:20~15:00	9:30~15:00
	項目	単位	規制値	定量下限															
	1 二酸化硫黄	mℓ/m³	_	0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	2 カト゛ミウム	mg/m³	0.001	0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	3 塩素	mℓ/m³	0.01	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	4 塩化水素	mℓ/m³	0.05	0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	0.006	0.007	0.006	<0.005	<0.005	0.01	<0.005
*	5 ふっ化水素	mℓ/m³	0.01	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	6 鉛	$mg/m^3$	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
*	7 ジアン化水素	mℓ/m³	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8 ホルムアルテ゛ヒト゛	mℓ/m³	0.01	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	9 硫化水素	mℓ/m³	0.01	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	10 二硫化炭素	mℓ/m³	0.2	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.01	<0.01	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	11 ポスケン	mℓ/m³	0.001	0.001	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	12 臭素	mℓ/m³	0.001	0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	13  六価クロム	mg/m³	0.001	0.001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	14 タール状物質	mg/m³	0.03	0.001	0.012	0.005	0.009	<0.003	<0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.007	0.008	0.006	<0.003	<0.003
	15 水 銀	ng/m³	40	2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
																			[
								-											
	/				生吐止久息														


備考

規制値は、山口県公害防止条例で定められた値である

計量の方法、山口県公害防止条例施行規則別表第14(2)

規制値について

※5、ふっ素として0.01mℓ/m³ ※7、シアンとして0.01mℓ/m³

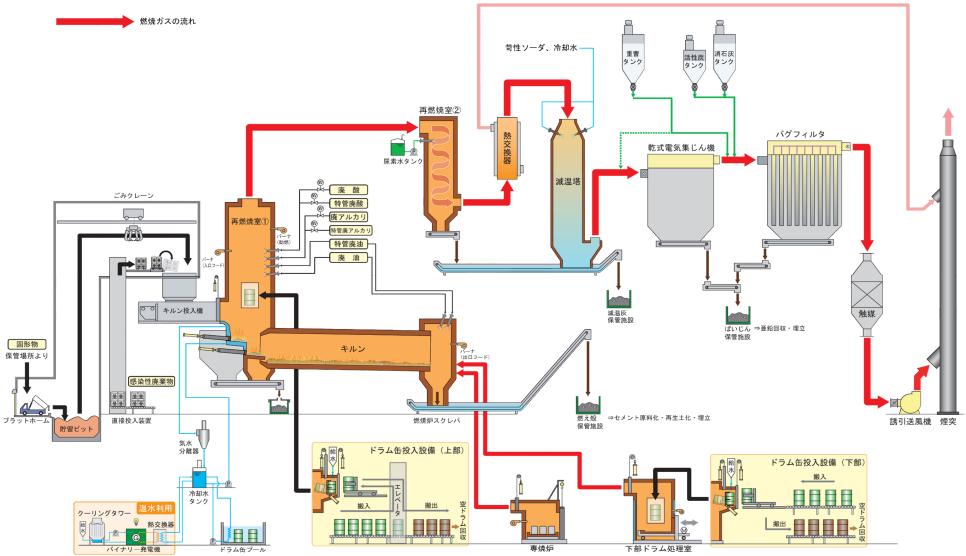

# 臭気指数測定結果(煙突排出口及び敷地境界) 令和7年~令和9年度

採取年	月日				令和7年度	<b>:</b>				令和8年度	<b>:</b>				令和9年度	=	
			4/2	8月頃	10月頃	11月頃	2月頃	4月頃	6月頃	9月頃	11月頃	1月頃	4月頃	6月頃	9月頃	11月頃	1月頃
測定業	*者		中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T
<u> </u>	旨導基準	協定値															
煙突排出口 (臭気濃度)	34	_	32 2500														
東	14	<14	<10														
風向 敷 風速	m/sec		無風														
地南	14	<14	<10														
地 南 境 風向 界 風速	/		- 無風														
界 <u>風速</u> 北	m/sec 14	<10	無風														
10	14	\10															
風速	m/sec																
西	14	<10															
風向 風速	m/sec																
	°C		東:16.0,南:16.5														
気気温象湿度	%		東:37,南:53														
条   天候			晴れ														
件																	
	· · ·																

# 臭気指数測定結果 (煙突排出口及び敷地境界) 令和4年~令和6年度

	採取年	月日		I		令和4年度	<b>:</b>		l		令和5年度	Ē		1		令和6年度	<b>:</b>	
				4/27	7/6	9/13	11/16	2/1	4/12	6/21	9/6	11/15	1/31	4/10	7/3	9/11	11/20	1/29
	測定業			中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T
	指	<b>i</b> 導基準	協定値															
	排出口臭気濃度)	34	_	27 500	30 1000	31 1300	31 1300	25 320	30 1000	29 790	29 790	29 790	31 1300	32 2500	31 1300	33 3200	30 1000	30 1000
敷	東風向風速	14 m/sec	<14		く10 南 0.5	<10 - 無風	〈10 北 〈0. 5				く10 北 0.7	<10 - 無風	<10   - 無風	<10 西 0.5	〈10 南東 1	〈10 北 0.5		10> 南西 0.6
地境界	南風向風速	14 m/sec	<14	〈10 南東 1.7	<10 北 0.5	〈10 - 無風	〈10 東 0.5	- <10 - 無風	10 北 1.2	〈10 北東 1.5	10 北 0.7	11 - 無風	〈10 北東 0.7	く10 北 0.6	<10 - 0. 5	11 北 0.7	<10 - 無風	10> 西 1.0
21	北風向風速	14 m/sec	<10	2		7117-51		7111/21		21.0		7111/-1					7111/21	2
	西 風向 風速	14 m/sec	<10	〈10 東 0.9				〈10 - 無風	〈10 北東 1.0	〈10 北東 1							<10 - 無風	
 気 象	気温 湿度	°C %			東:60,南:60	東:56,南:52	東:71,南:62	西:12.0,南:10.5 西:69,南:69	西:54,南:52	西:88,南:88	東:70,南:74	東:13,南:14 東:73,南:67	東:88,南:87	東:34,南:32	東:61,南:48	東:64,南:59	西:11.8,南:10.5 西:42,南:69	東:46,南:40
条 件	天候			曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ 

#### 悪臭物質測定結果【煙突排出口及び敷地境界】(令和4年~令和7年)

Cm: 事業場の敷地境界線の地表における特定悪臭物質および規制基準

×印は、排出口における規制対象外の物質

※1 (q:算出した流量)

 $q=0.108 \times He^2 \cdot Cm \quad (He=63.1m)$ 

補正された排出口の高さHeは63.1を採用。

0.108 • He<sup>2</sup>

He

430

63.1

				<b>※</b> 1		令和4	4年度			令和!	5年度			令和6	6年度		l	令和	7年度	1
			敷地境界	煙突排出	4/	27	9/	13	4/	21	9/	<sup>'</sup> 6	4/	10	9/	11	4/	2	8/	27
区分	物質名		規制基準		敷地境界	煙突排出	敷地境界	煙突排出	敷地境界	煙突排出	敷地境界	煙突排出	敷地境界	煙突排出	敷地境界	煙突排出		煙突排出		煙突排出
				q(m3/s)	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T
_	アンモニア		2	860	0.1	3. 1	<0.1	0.6	<0.1	1.4	<0.1	1.6	<0.1	2.5	<0.1	2. 3	<0.1	5. 4		
2	メチルメルカフ。タン	×	0.004		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002			
3	硫化水素		0.06	26	<0.002	<0.02	<0.002	<0.02	<0.002	<0.02	<0.002	<0.02	<0.002	<0.02	<0.002	<0.02	<0.002	<0.02		
4	硫化メチル	X	0.05		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001			
5	二硫化メチル	×	0. 03		<0.0009		<0.0009		<0.0009		<0.0009		<0.0009		<0.0009		<0.0009			
6	トリメチルアミン		0. 02	9	<0.0005	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.0005	<0.001	<0.0005	0.002	<0.0005	<0.001		
	アセトアルテ゛ヒト゛	×	0.1	40	<0.01	/O OO	<0.01	/O OO	<0.01	(0.00	<0.01	/O OO	<0.01	(0.00	<0.01	0.07	<0.01	(0.00		
	プ゚ロピオンアルデヒド		0.1	43	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.07	<0.02	<0.02		
	n-ブチルアルデヒド		0. 03	13	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	<0.003		
10	イソブチルアルデヒド     n=バレルアルデヒド		0. 07 0. 02	30 9	<0.008 <0.004	<0.008 <0.004	<0.008 <0.004	<0.008	<0.008 <0.004	<0.008 <0.004	<0.008 <0.004	<0.008 <0.004	<0.008	<0.008 <0.004	<0.008	<0.008 <0.004	<0.008 <0.004	<0.008 <0.004		
11	n=ハ レルノルナ		0.02	3	<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004 <0.001		<0.004	<0.004		
12	17/1 VN/N/ CF		0.006	1,721	<0.001	<0.001 <0.2	<0.001 <0.09	0. 02 <0. 2	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001 <0.09	<0.001	<0.001	<0.001 <0.2	<0.001	<0.001		
13 14	11/1 タノール 酢酸エチル		7	3, 012	<0.09	<1	<0.09	<0. Z	<0.3	<1	<0.3	<1	<0.09	<0. Z	<0.09	<1	<0.09	<1		
14	日下日交エノル   メチルイソフ゛チルケトン		3	3, 012 1, 291	<0.3	<0.7	<0.3	<0.7	<0.3	<0.7	<0.3	<0.7	<0.3	<0.7	<0.3	<0.7	<0.3	<0.7		
	トルエン		30	12, 907	<1	<5	<1	<5	<1	<5	<1	<5	<1	<5	<1	<5. <i>τ</i>	<1	<5		
17	スチレン	×	0.8	12, 301	<0.04	10	<0.04	10	<0.04	10	<0.04	10	<0.04	\0	<0.04	\0	<0.04	\0		
18	キシレン	/\	9	860	<0.04	<0.5	<0.04	<0.5	<0.04	<0.5	<0.1	<0.5	<0.1	<0.5	<0.04	<0.5	<0.04	<0.5		
	プロピオン酸	X	0.07	000	<0.002	10.0	<0.002	10.0	<0.002	10.0	<0.002	10.0	<0.002	10.0	<0.002	10.0	<0.002	10.0		
20	n-酪酸	X	0.002		<0.002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.002		<0.002			
21	n-吉草酸	×	0.002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002			
22	が吉草酸 が吉草酸	X	0.004		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002			
	境界位置				南側		東側		南側		南側		南側		東側		東側			
	気温 (℃)				23		29		21		27.5		19		32. 5		16			
	湿度 (%)				69		56		52		74		40		64		37			
	風向				北東		-		北		北		-		北		_			
	風速 (m/sec)				0.9		無風		1.2		1.5		無風		0.5		無風			
	天候				曇り		曇り		曇り		曇り		晴れ		晴れ		晴れ			

#### 煙突規制値計算

 $q = 0.108 \times He^2 \cdot Cm$ 

Ho:排出口の実高さ(単位:m)

25. 19

Q:温度15℃における排出ガス流量(単位:m³/s)

V:排出ガスの排出速度(単位:m/秒)

19.6 T:排出ガスの温度(絶対温度・単位:K) 452

Q`:乾きガスの量(単位:m³/h)※設計値使用

Q`:乾きガスの量(単位:m³/s)

15.8

He=Ho+0.65 • (Hm+Ht)

 $Hm = 0.795 (Q \cdot V) 0.5/(1+2.58/V)$ 

Ht=  $2.01 \times 10^{-3} \cdot Q \cdot (T-288) \cdot (2.30 \log J + 1/J-1)$  $J=1/(Q \cdot V) 0.5-(1460-296 \times V/(T-288))+1$ 

57000

#### 貯水池水質検査結果


令和4年~令和6年度

※1 環境基準でCOD, SS及び全室,全燐は湖沼,人工湖のC型及びV型で()内がB型及びIV型,[]内がA型及びⅢ型

	採取年月日	4/27	l 7	/6	令和4年度   9/		11/16	2/1	4/12	I 6/	21	令和5年度		11/15	l 1/31	4/10	l 7	/3	令和6年度 9/		11/20	1/29
-	測定業者	中外T	中外T	中外T	中外T	<u>中外T</u>	中外T      中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T	中外T							
	採取場所(貯水池) ※1	第1	第1	第2	第1	第2	第1	第1	第1	第1	第2	第1	第2	第1	第1	第1	第1	第2	第1	第2	第1	第1
	(参考)排水基準 環境基準	377	251	3774	351	<del>/17</del> 2	357	301	277	777	3774	257	702	377	777	247	247	<del>/17</del> 2	3451	3774	201	201
		-																				
1	アルキル水銀化合物 (不検出) 不検出	(0.0005	/O OOOF	/O OOOF	(0.0005	1.	/0 0005	/O OOOF	/O OOOF	/0 0005	/A AAAF	/O OOOF	1.	(0.0005	/A AAAF	/A AAAF	/O OOOF	/O OOOF	0.0005	0.0005	/n nnn=	/O OOOF
2	総水銀 (0.005) 0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	水	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	水	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005>	0.0005>	<0.0005	<0.0005
3	カドミウム及びその化合物 (0.03)   0.003	0.0006	0.0004	<0.0003	<0.0003	位	0.0006	0.0009	0.0017	0.0003	<0.0003	<0.0003	位 低	0.0003	0.0009	0.0004	0.0003	<0.0003		0.0003>	0.0004	0.0008
4	鉛及びその化合物 (0.1) 0.01	0.004	0.005	0.001	0.001	低	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	<0.001	忲	<0.001	0.005	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001>	0.002	0.006
5	有機燐化合物   (1)   1					下							h									
6	六価クロム化合物   (0.5)   0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0	<0.005	0.049	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	の	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005>	0.005>	0.005>	<0.005
7	砒素及びその化合物   (0.1)   0.01	0.002	0.007	0.002	<0.001	た	0.008	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	た	0.006	0.001	0.006	0.001	0.001	0.001>	0.002	0.004	0.001
8	全シアン    (1)   不検出	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	め	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	め	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1>	0.1>	<0.1	<0.1
9	PCB (0.003) 不検出					採							採									
						水							水									
10	トリクロロエチレン (0.1) 0.01		<0.001		<0.001	不				<0.001		<0.001	不				<0.001		0.001>			
11	テトラクロロエチレン (0.1) 0.01		<0.0005		<0.0005	可				<0.0005		<0.0005	可				<0.0005		0.0005>			
12	シ゛クロロメタン (0.2) 0.02		<0.002		<0.002					<0.002		<0.002					<0.002		0.002>			
13	四塩化炭素 (0.02) 0.002		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002					<0.0002		0.0002>			
14	クロロエチレン 0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	< 0.0002		0.0002>	<0.0002	< 0.0002
15	1, 2-ジ クロロエタン (0.04) 0.004	0.0006	0.0004	<0.0004	<0.0004		0.0008	<0.0004		0.0009	<0.0004	<0.0004		<0.0004	0.0004	<0.0004	0.0013			0.0004>	0.0016	0.0004
16	1, 1-ジクロロエチレン (1) 0.1	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002>	0.002>	<0.002	<0.002
17	1, 2-ジクロロエチレン¹) (0.4) 0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.004>	0.004>	<0.004	<0.004
18	1, 1, 1, -トリクロロエタン (3) 1	<0.004	<0.004		<0.004		\0.004	\0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		\0.004	\0.004	<0.004	<0.004			0.004>	\0.004	\0.004
19	1, 1, 1, - トリクロロエタン (3) 1 1, 1, 2, - トリクロロエタン (0.06) 0.006	<0.0006	<0.0006		<0.0006		<0.0006	0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0005	<0.0006		<0.0006	0.0009	0. 0009	0. 0005		0.0006>		0.0006>	0.0009
		\0.0006	1	\0.000	1		\0.0000	0.0006	₹0.0006		\0.000			\0.0000	0.0009	0.0009	1	0.0016		0.0006/	0.0006/	0.0009
20	1, 3-ジクロロプロペン (0. 02) 0. 002		<0.0002		<0.0002					<0.0002		<0.0002					<0.0002		0.0002>			
- 01	チウラム (0, 06) 0, 006	1																				
21	1///																					
22	シマシ、ソ (0.03) 0.003																					
23	チオヘ・ンカルフ・       (0.2)       0.02																					
24	ヘンセン (0.1) 0.01		<0.001		<0.001					<0.001		<0.001					<0.001		0.001>			
25	セレン (0.1) 0.01	0.004	0.003		0.001		0.005	0.004	0.003	0.001		<0.001		<0.001	0.004	0.001	<0.001		0.001		0.001	0.003
26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (0.06) 0.006																					
27	ふっ素 (15) 0.8	4. 2	23	0.77	3.4		3.1	4. 4	4.7	11	7. 3	1.9		2.0	8.3	2. 1	4.2	3.9	1.0	5. 6	2.0	3.0
28	ほう素   一   1	5. 4	2.6	0.08	0.35		5	5. 3	7. 2	2. 2	1.6	0. 21		3	7. 8	2. 7	0. 7	0. 5	0.10	0. 52	3. 3	7. 1
29	1, 4-ジ オキサン (0.5) 0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.007		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.0005>	<0.005	<0.005	<0.005
20	1,1 . ,,,,,	1						10.000											0.0000			
	COD 120(平均) 8(5) [3]	28	13	11	3. 3		15	31	8.1	15	27	2.6		14	31	19	13	11	2. 3	7.8	11	39
-	全窒素 60(") 1(0.6) [0.4]	0. 23	2. 9	3. 8	2. 2		5. 7	6. 2	6.4	3. 1	12	0.48		1. 9	6. 2	13	2. 9	3. 8	0.83	0.75	1.6	5. 2
	全燐 8( " ) 0.1(0.05) [0.03]	0.044	1. 0	0.3	0. 36		1. 3	6. 2	4. 3	0.4	0. 6	0.4		9. 9	6. 2	5. 1	1.0	0. 3	0. 03	0. 23	1. 1	2.6
	SS 150(") -(15) [5]	24	14	140	0.5		13	31	100	17	31	0.5		2	23	43	14	140	1.6	8. 3	13	50
	PH 5. 8~8. 6 6. 5~8. 5	9	9. 3	7. 7	8.0		9.4	9.3	9. 2	10. 2	7. 4	8.0		9. 4	8.6	8.6	9. 3	7. 7	8	9. 7	9. 2	9. 7
	0.0 0.0	(25°C)	(25°C)	(25°C)	(24°C)		(21°C)	(21°C)	(25°C)	(25°C)	(25°C)	(25°C)		(24°C)	(21°C)	(25°C)	(25°C)	(25°C)	(25°C)	(25°C)	(25°C)	(25°C)
	タ <sup>*</sup> イオキシン類	(200)	(200)	(200)	0.41		1 (210)	(21 0)	(200)	(200)	(200)	0.011		(270)	(210)	(400)	(200)	(200)	0.098	(200)	(200)	(20 0)
	ク 14イソン類 (pg-TEQ/L)				0.41							0.011							0.096			
	(pg=1£Q/L)	-																				
a) III. Nos		L	 		1		I		ı			l l		I	l		I				l	

<sup>| 1 |</sup> Y 成25年度からシスー及びトランスーの合計値を示す。それ以前はシスー1、2-ジクpロエチレンの値を示す。
2)トリクロロエチレンの各基準値改正について、平成26年11月17日に環境基準値が0.03mg/Lから0.01mg/Lに変更、平成27年10月21日に排水基準を0.3mg/Lから0.1 mg/Lに変更されました。
3)カドミウムの各基準値改正について、平成23年10月27日に環境基準値が0.01mg/Lから0.003mg/Lに変更、平成26年12月1日に排水基準を0.1mg/Lから0.03 mg/Lに変更されました。

採取年月日			7	/6	令和	4年度 	9/	13			6.	21	令和	5年度 	Q	/6			7,	/3	令和	6年度 	9/	11		l
測定業者			中外テクノン				中外テクノン				中外テクノ				<u> </u>				<u>ー リ</u> 中外テクノス				中外テクノフ			定量
採取場所	基準値	A(北)	B(南)	C(東)	D(西)	A(北)	B(南)	C(東)	D(西)	A(北)	B(南)	C(東)	D(西)	A (北)	B(南)	C(東)	D(西)	A(北)	B(南)	C(東)	D(西)	A(北)	B(南)	C(東)	D(西)	下限値
アルキル水銀化合物	不検出		/0.000 <b>=</b>	40.0005	/0.000E			/0.000 <del>=</del>				40.0005			/0.000 <del>=</del>	/0.000 <del>=</del>	/0.000E		/0 000F	/0.000E	/o. o.o.o.=	/0.000E	/0.000 <del>=</del>			0.0005
総水銀	0.0005	1				II .								<0.0005												0.000
カドミウム及びその化合物 <sup>2)</sup> 鉛及びその化合物	0.003		0.0003			<0.0003 <0.001	<0.0003					0.0003		0. 0003 <0. 001	<0.0003			0.0007	0.0003				<0.0003		(0.0003	0.0003
有機燐化合物	0.01	0.003	0.005	0.001	0.004	(0.001	\0.001	\0.001	\0.001	0.002	0.002	0.001	0.004	(0.001	\0. 001	\0.001	\0.001	0.003	0.001	0.001	0.002	VO. 001	\0.001	\0.001	\0.001	0.00
六価クロム	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005
砒素	0.01		0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001
全シアン	不検出	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0. 1
PCB	不検出																									0.000
トリクロロエチレン <sup>3)</sup>	0. 01			<0.001			<0.001					<0.001			<0.001					<0.001						0.002
テトラクロロエチレン シ゛クロロメタン	0. 01 0. 02					<0.0005 <0.002						<0.0005			<0.0005					<0.0005					<0.0005	0.0008
ソ グロロスタン 四塩化炭素	0.02													<0.002											0.002	0.002
クロロエチレン	0.002													<0.0002											<0.0002	0.0002
1, 2-ジクロロエタン	0.004													<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	< 0.0004	4 < 0.0004	0.0004
1, 1-ジクロロエチレン	0.1					<0.002						<0.002		II .	<0.002					<0.002						0.002
1, 2-ジクロロエチレン <sup>1)</sup>	0.04					<0.004						<0.004			<0.004					<0.004						0. 004
1, 1, 1, -トリクロロエタン	0.006													<0.0005 <0.0006											5 <0.0005 5 <0.0006	0.0008
1, 1, 2, -トリクロロエタン 1, 3-シ゛クロロフ゜ロヘ゜ン	0.000																								0.0000	0.0000
チウラム	0,006																									
シマシ゛ン	0.003																									ĺ
チオヘ゛ンカルフ゛	0.02																									l
ヘ゛ンセ゛ン	0. 01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.00
セレン	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.00
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10						/0.00	/0.00	/0.00			/0.00		/0.00	/0.00	/0.00	/0.00			/0.00		10.00	/0.00		/0.00	
ふっ素 ほう素	0.8	0. 36 0. 23	0. 15 0. 89	<0.08 0.07	0. 11 0. 36	<0.08 0.05	<0.08 0.14	<0.08 0.02	<0.08 0.09	0. 17 0. 07	0. 08 0. 24	<0.08 0.06	0. 08 0. 29	<0.08 0.02	<0.08 0.05	<0.08 0.01	<0.08 0.07	0. 47 0. 15	0. 10 0. 24	<0.08 0.07	0. 12 0. 11	<0.08 0.03	<0.08 0.09	<0.08 0.06	<0.08 0.07	0. 08
1, 4-ジ オキサン	0.05	0.23		<0.005			<0.005					<0.005			<0.005			0. 15		<0.005			<0.005			0.00
																										i
COD 8(5) [3]		7.3	12.0	2.8	10	1.5	2.0	1.4	2. 1	2. 5	5. 7	2.5	8. 0	3. 2	2. 3	1.1	2.3	3.5	4. 3	2. 2	4. 4	1.2	1.8	1. 2	1.4	0.
全窒素 1(0.6) [0.4] 全機 0.1(0.05) [0.03]		0.39 0.005	0. 54 0. 039	0.35 0.012	0.77	0.50	0.53	0.48	0. 53 0. 007	0. 23 0. 005	0. 28 0. 012	0. 32	0. 52 0. 027	0. 40 0. 003	0.34 0.012	0.37 0.011	0. 44 0. 010	0.30 0.007	0. 44 0. 018	0.09 0.016	0.83 0.008	0.68	0.73 0.009	0.62 0.009	0. 79 0. 004	0. 00
SS -(15) [5]		0.005	74	15	100	1.8	<0.5	<0.5	3. 4	1. 2	31	8.6	26	9.6	7. 7	3.8	6. 1	4. 4	12	10	1.6	1.1	2. 2	4. 9	1.1	0.003
溶解性鉄	0.3																0.1									0.03
PH 6.5~8.6		3. 2 (25℃)	6. 2 (25℃)	6. 2 (25℃)	6. 0 (25℃)	6. 3 (24℃)	7.3 (24℃)	7.6 (24°C)	7. 0 (24℃)	3. 6 (25℃)	6. 5 (25℃)	5. 3 (25℃)	6. 1 (25℃)	5. 9 (25℃)	7. 1 (25°C)	7.4 (25°C)	7. 0 (25℃)	3. 9 (25℃)	6. 2 (25℃)	4. 8 (25℃)	3. 7 (25℃)	7. 1 (25°C)	7. 1 (25℃)	7. 1 (25℃)	6. 7 (25℃)	
ダイオキシン類	1	0.017	0.03	0.15	0.018	0.046	0.077	0.063	0.020	(25 C)	(20 C)	(20 C)	(20 C)	0.015	0.049	0. 04	0.017	(25 C)	(20 C)	(40 C)	(20 C)	0.026	0.02	0. 09	0.02	$\overline{}$
(pg-TEQ/L)	-	". " '				". " 10			0.020					". "."	2.010	0.01								0.00	"."	i

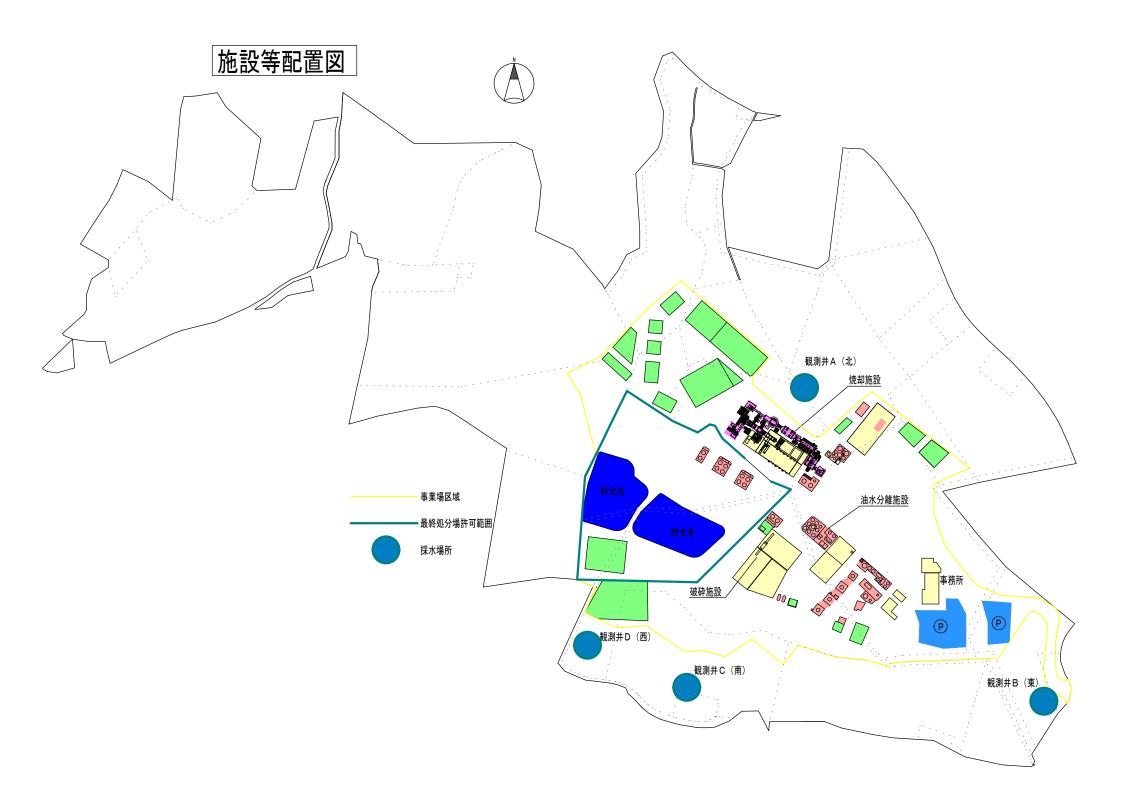

## 令和7年度管理型最終処分場埋立実績一覧 (令和7年4月1日現在 残存容積 57,251m³)

				•		
年	月	許可の種類	埋立量(T)	自社処理施設分	埋立量(T)	管理者印
令和 7	4	ガラスくず、コンクリートくず、 陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	5	ガラスくず、コンクリートくず、 陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	6	ガラスくず、コンクリートくず、 陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	7	ガラスくず、コンクリートくず、 陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	8	ガラスくず、コンクリートくず、 陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	9	ガラスくず、コンクリートくず、 陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	10	ガラスくず、コンクリートくず、 陶磁器くず以上1種類				
	11	ガラスくず、コンクリートくず、 陶磁器くず以上1種類				
	12	ガラスくず、コンクリートくず、 陶磁器くず以上1種類				
令和 8	1	ガラスくず、コンクリートくず、 陶磁器くず以上1種類				
	2	ガラスくず、コンクリートくず、 陶磁器くず以上1種類				
	3	ガラスくず、コンクリートくず、 陶磁器くず以上2種類				
合	計		0		0	学問

※令和7年9月30日 上記の通り埋立処分実績はありません。

## 令和6年度管理型最終処分場埋立実績一覧 (令和6年4月1日現在 残存容積 57,251m³)

年	月	許可の種類	埋立量(T)	自社処理施設分	埋立量(T)	管理者印
令和 6	4	ガラスくず、コンクリートくず、 陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	藤本
	5	ガラスくず、コンクリートくず、 陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	6	ガラスくず、コンクリートくず、 陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	7	ガラスくず、コンクリートくず、 陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	8	ガラスくず、コンクリートくず、 陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	9	ガラスくず、コンクリートくず、 陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	10	ガラスくず、コンクリートくず、 陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	11	ガラスくず、コンクリートくず、 陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	12	ガラスくず、コンクリートくず、 陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
令和 7	1	ガラスくず、コンクリートくず、 陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	2	ガラスくず、コンクリートくず、 陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
	3	ガラスくず、コンクリートくず、 陶磁器くず以上2種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	宇岡
合	計		0		0	字岡

※令和7年4月2日 上記の通り埋立処分実績はありません。

## 令和5年度管理型最終処分場埋立実績一覧 (令和5年4月1日現在 残存容積 57,251m³)

				•		
年	月	許可の種類	埋立量(T)	自社処理施設分	埋立量(T)	管理者印
令和 5	4	ガラスくず、コンクリートくず、 陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	藤本
	5	"	0		0	藤本
	6	"	0		0	藤本
	7	"	0		0	藤本
	8	"	0		0	藤本
	9	"	0		0	藤本
	10	"	0		0	藤本
	11	"	0		0	藤本
	12	"	0		0	藤本
令和 6	1	<i>''</i>	0		0	藤本
	2	"	0		0	藤本
	3	"	0		0	藤本
合	計		0		0	藤本

※令和6年12月1日 上記の通り埋立処分実績はありません。

## 令和4年度管理型最終処分場埋立実績一覧 (令和4年4月1日現在 残存容積 57,251m³)

年	月	許可の種類	埋立量(T)	自社処理施設分	埋立量(T)	管理者印
令和 4	4	ガラスくず、コンクリートくず、 陶磁器くず以上1種類	0	陶磁器くず、燃え殻の混合物	0	藤本
	5	"	0		0	藤本
	6	"	0		0	藤本
	7	"	0		0	藤本
	8	"	0		0	藤本
	9	"	0		0	藤本
	10	"	0		0	藤本
	11	"	0		0	藤本
	12	"	0		0	藤本
令和 5	1	"	0		0	藤本
	2	"	0		0	藤本
	3	"	0		0	藤本
合	計		0		0	藤本

※令和6年12月1日 上記の通り埋立処分実績はありません。

2025 年度 (令和7年度)

佐工	里型最終処分場		遮水工	調整池
E.1	里空取於処万場	(第1条第2項第7号)	(第1条第2項第9号)	(第1条第2項第13号) (第1条第2項第14号口)
			※1回/日以上、技術管理者が巡 視・点検する。	※場内雨水排水(初期雨水)は、200m³ピットに回収後、水処理設備でpH調整、凝集沈澱処理をしてNo.1調整池に放流 ※管理型最終処分場及び灰仮置場の雨水滞留水は、ポンプで300m³ピットに回収後、焼却炉内処理をする。
		①擁壁(矢板)の異常の有無 ②周辺環境(不要物等)の4S	①遮水シート破損等の有無 (土壌及び地下水汚染防止) ②滞水状況(回収後焼却炉内処理)	①No.1調整池滞留水は、100k&エ水タンクに揚水して工業用水として使用し、焼却炉内処理をする。 尚、適宜、井水(地下水)を放流して水量の確保及
	点栓			び水質改善を行う。
	点 検 項 目	③掲示板 (標識)損傷の有無	③埋立て状況(飛散防止)	②No.2調整池は予備池であり、滞水すれば水中ボ ンプで200m³ピットを経由して調整池へ送水して使用 する(施設部) ③雨水排水水処理設備は技術部が担当し、1回/
				日以上巡視点検し、異常の有無の確認や薬剤管 理を行う。
				④1回/週、定期的に自主環境測定を実施する。 又、1回/年以上、第3者機関による環境測定を実施し、その記録は3年間保存する。
	2025年4月30日			環境測定 5 回 降雨量 128 ミリ 採水できず
		特に異常無し	特に異常無し	特に異常無し 特に異常無し 特に異常無し 探水できず 探水できず
	2025年5月21日	特に異常無し	特に異常無し	特に異常無し特に異常無し特に異常無し
	2025年6月18日	周辺の草刈り	MICAGINAC	環境測定 4 回 降雨量 314 钊 採水できず
		特に異常無し	特に異常無し	特に異常無し特に異常無し特に異常無し
	2025年/月23日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定 5 回     降雨量 41.1 ミリ       特に異常無し     特に異常無し
点給	2025年8月20日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定 3 回     降雨量 339 ジ     採水できず       特に異常無し     特に異常無し
日及				
点検日及び結果				
果				

2024 年度 (令和6年度)

<i>6</i> /5 T	ᄪᅖᇦᄵᄳᄼᆁ		遮水工	調整池	浸出水処理設備
官立	里型最終処分場	(第1条第2項第7号)	(第1条第2項第9号)	(第1条第2項第13号)	(第1条第2項第14号口)
		※1回/日以上、技術管理者が巡 視・点検する。	※1回/日以上、技術管理者が巡 視・点検する。	収後、水処理設備でpH調整、凝集沈澱処理をして	※管理型最終処分場及び灰仮置場の雨水滞留 水は、ポンプで300m³ピットに回収後、焼却炉内処 埋をする。
		①擁壁(矢板)の異常の有無	①遮水シート破損等の有無 (土壌及び地下水汚染防止)	①No.1調整池滞留水は、100k&エ水タンクに揚水して工業用水として使用し、焼却炉内処理をする。 尚、適宜、井水(地下水)を放流して水量の確保及	
	点	②周辺環境(不要物等)の4S	②滞水状況(回収後焼却炉内処理)	び水質改善を行う。	
	点 検 項 目	③掲示板(標識)損傷の有無	③埋立て状況(飛散防止)	②No.2調整池は予備池であり、滞水すれば水中ポーンプで200m³ピットを経由して調整池へ送水して使用する(施設部)	
				③雨水排水水処理設備は技術部が担当し、1回/ 日以上巡視点検し、異常の有無の確認や薬剤管 理を行う。	
				④1回/週、定期的に自主環境測定を実施する。 又、1回/年以上、第3者機関による環境測定を実施し、その記録は3年間保存する。	
	2024年4月30日	周辺の草刈り	#+ / = FB 245 fm	""""	采水できず ***・- 日台 無い
		特に異常無し	特に異常無し	特に異常無し 環境測定 5回 降雨量 180 シリ オ	特に異常無し <sup>采水できず</sup>
	2024年5月31日	特に異常無し	特に異常無し	特に異常無し	特に異常無し
	2024年6月28日	特に異常無し	特に異常無し	特に異常無し	采水できず 特に異常無し
	2024年7月25日	特に異常無し	   特に異常無し	環境測定 5 回 降雨量 617 ジ     特に異常無し	采水できず 特に異常無し
点検	2024年8月28日	周辺の草刈り特に異常無し	特に異常無し		采水できず 特に異常無し
日及	2024年9月18日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	特に異常無し	采水できず 特に異常無し
び 結	2024年10月16日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	特に異常無し	采水できず 特に異常無し
果	2024年11月13日	特に異常無し	特に異常無し	特に異常無し	采水できず 特に異常無し
	2024年12月18日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定 4回 降雨量 26.5 ミリ   持   特に異常無し	采水できず 特に異常無し
	2025年1月15日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定 4回 降雨量 29.9 ミリ 持に異常無し	<b>栄水できず</b> 特に異常無し
	2025年2月19日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定 4回 降雨量 69 ミリ 持に異常無し	深水できず 特に異常無し
	2025年3月19日	特に異常無し	特に異常無し		采水できず 特に異常無し

2023 年度 (令和5年度)

告 I	里型最終処分場	擁壁、堰堤等	遮水工		副	<b>周整</b> 池			浸出水処理設備
	主主政心及力场	(第1条第2項第7号)	(第1条第2項第9号)		(第1条第	第2項第13	3号)	(質	第1条第2項第14号口)
		※1回/日以上、技術管理者が巡 視・点検する。	  ※1回/日以上、技術管理者が巡  視・点検する。 		設備でpト		集沈澱処理をして		処分場及び灰仮置場の雨水滞留 100m <sup>3</sup> ピットに回収後、焼却炉内処
		①擁壁(矢板)の異常の有無	①遮水シート破損等の有無 (土壌及び地下水汚染防止)	て工業用水と	して使用	し、焼却炉	水タンクに揚水し		
	点	②周辺環境(不要物等)の4S	②滞水状況(回収後焼却炉内処理)	尚、適宜、井 び水質改善を		く)を放流し	ンて水量の確保及		
	点 検 項 目	③掲示板(標識)損傷の有無	③埋立て状況(飛散防止)				ボスすれば水中ホ <sup>®</sup> 也へ送水して使用		
	B			する(施設部)	)				
							『が担当し、1回/ の確認や薬剤管		
					以上、第3	者機関に	則定を実施する。 よる環境測定を実 。		
	0000 T 4 B 00 B			環境測定	4 🗓	降雨量	138 EU	採水できず	
	2023年4月28日	特に異常無し	特に異常無し		特に	異常無し			特に異常無し
	2023年5月31日	周辺の草刈り		環境測定	4 回		359 ₹リ	採水できず	
		特に異常無し	特に異常無し	理接测点		異常無し	180 ミリ	採水できず	特に異常無し
	2023年6月30日	周辺の草刈り 特に異常無し	   特に異常無し	環境測定	4 回 #±1-	<sup>阵附里</sup> :異常無し	180 ミリ	休小できり	特に異常無し
		特に共吊無し	村に共吊無し	環境測定	4回	- 共 吊 無し 降雨量	682 ₹IJ	採水できず	村に共吊無し
	2023年7月30日	特に異常無し	   特に異常無し	24367/12	_	異常無し	302 47		特に異常無し
占	2023年8月31日	周辺の草刈り		環境測定	5 回		63.8 ミリ	採水できず	
点検		特に異常無し	特に異常無し			異常無し			特に異常無し
日及	2023年9月29日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定	4回	降雨量 □異常無し	107 ミリ	採水できず	特に異常無し
及		周辺の草刈り	1寸に共市無し	環境測定	4 回		14.4 <b>ミ</b> リ	採水できず	1寸に共市無し
び	2023年10月31日	特に異常無し	特に異常無し		特に	異常無し			特に異常無し
結果	2023年11月30日	周辺の草刈り		環境測定	5 回		42.9 EU	採水できず	
禾	2023年11月30日	特に異常無し	特に異常無し		特に	異常無し			特に異常無し
	2023年12月29日			環境測定	4 回		73.5 ミリ	採水できず	
		特に異常無し	特に異常無し	理接测点		異常無し	71.0.211	センスナギ	特に異常無し
	2024年1月31日	特に異常無し	   特に異常無し	環境測定		<sup>降雨重</sup> 三異常無し	71.2 ₹IJ	採水できず	特に異常無し
	2024年2月29日			環境測定	4 回		157 ミリ	採水できず	
	202442月28日	特に異常無し	特に異常無し			異常無し			特に異常無し
	2024年3月29日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定	4回 特に	降雨量 異常無し	196 ミリ	採水できず	特に異常無し

2022 年度 (令和4年度)

佐丁	理型最終処分場		遮水工	調整池	浸出水処理設備 (第1条第2項第14号口)		
层,	生空取於処方場	(第1条第2項第7号)	(第1条第2項第9号)	(第1条第2項第13号)			
		※1回/日以上、技術管理者が巡 視・点検する。	※1回/日以上、技術管理者が巡 視・点検する。	収後、水処理設備でpH調整、凝集沈澱処理をして	※管理型最終処分場及び灰仮置場の雨水滞留水は、ボンプで300m³ピットに回収後、焼却炉内処理をする。		
		①擁壁(矢板)の異常の有無	①遮水シート破損等の有無(土壌及び地下水汚染防止)	①No.1調整池滞留水は、100kl工水タンクに揚水して工業用水として使用し、焼却炉内処理をする。 尚、適宜、井水(地下水)を放流して水量の確保及			
	点	②周辺環境(不要物等)の4S	②滞水状況(回収後焼却炉内処理)	び水質改善を行う。			
	点 検 項 目	③掲示板(標識)損傷の有無	③埋立て状況(飛散防止)	②No.2調整池は予備池であり、滞水すれば水中ポ ンプで200m³ピットを経由して調整池へ送水して使用 する(施設部)			
				③雨水排水水処理設備は技術部が担当し、1回/ 日以上巡視点検し、異常の有無の確認や薬剤管 理を行う。			
				④1回/週、定期的に自主環境測定を実施する。 又、1回/年以上、第3者機関による環境測定を実施し、その記録は3年間保存する。			
	2022年4月28日	tt J - 田 - 新 - L			採水できず		
	2022年5月31日	特に異常無し 周辺の草刈り	特に異常無し	特に異常無し 環境測定 4回 降雨量 89.3 ジ	特に異常無し 探水できず		
		特に異常無し	特に異常無し	特に異常無し	特に異常無し		
	2022年6月30日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定 5回 降雨量 143 シリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し		
	2022年7月29日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定 4回 降雨量 331 ジ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し		
点検	2022年8月31日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	特に異常無し	採水できず 特に異常無し		
日及	2022年9月30日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	特に異常無し	採水できず 特に異常無し		
び結	2022年10月31日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	特に異常無し	採水できず 特に異常無し		
果	2022年11月30日	特に異常無し	特に異常無し	特に異常無し	採水できず 特に異常無し		
	2022年12月29日	特に異常無し	特に異常無し	環境測定 4回 降雨量 55.2 シリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し		
	2023年1月31日	周辺の草刈り 特に異常無し	特に異常無し	環境測定 4回 降雨量 83.9 ミリ 特に異常無し	採水できず 特に異常無し		
	2023年2月28日	特に異常無し	特に異常無し		採水できず特に異常無し		
	2023年3月31日	特に異常無し	特に異常無し		採水できず 特に異常無し		

# ■ 直前3年間の産業廃棄物処理施設の維持管理状況(管理型最終処分場。観測井) 2025 年度 (令和7年度)

		観測井A(北)			隺	規測井B(南) 観測井C(東)					観測井D(西)			
		電気伝導率	塩化物イオン濃度	塩化物イオン濃度 異常の有無	電気伝導率	電気伝導率 塩化物イオン濃度	異常の有無	電気伝導率	塩化物イオン濃度	異常の有無	電気伝導率	塩化物イオン濃度	異常の有無	
		(mS/m)	(mg/l)	大市の円派	(mS/m)	(mg/l)	大市の市派	(mS/m)	(mg/l)	光中できた	(mS/m)	(mg/l)	大市の州派	
	2025年4月16日	49	45	無	47	38	無	16	27	無	26	38	無	
	2025年5月21日	21	31	無	63	48	無	14	34	無	42	62	無	
	2025年6月18日	16	31	無	46	48	無	13	27	無	72	89	無	
点	2025年7月23日	18	41	無	45	38	無	17	38	無	54	72	無	
	2025年8月20日	28	45	無	36	55	無	8	58	無	114	230	無	
検日及び結果														
び														
結														
米														

2024 年度 (令和6年度)

			<u>中及</u> 見測井A(北)	<u> </u>	観測井B(南)			<b>在</b>	規測井C(東)		観測井D(西)			
		電気伝導率	塩化物イオン濃度	異常の有無	 電気伝導率	塩化物イオン濃度	異常の有無		ちん物 / おご 連 帝	異常の有無	電与に道家 かんしゅう	ちんね / おご 典	異常の有無	
		(mS/m)	(mg/l)	共市の行派	(mS/m)	(mg/l)	共市の行派	(mS/m)	(mg/l)	共市の行派	(mS/m)	(mg/l)	共市の行派	
	2024年4月17日	22	17	無	54	27	無	17	25	無	56	65	無	
	2024年5月15日	25	17	無	69	31	無	17	24	無	49	38	無	
	2024年6月12日	25	19	無	55	27	無	15	31	無	32	24	無	
点	2024年7月25日	72	38	無	40	51	無	13	29	無	138	230	無	
検	2024年8月28日	77	34	無	44	31	無	14	27	無	63	72	無	
日及	2024年9月18日	20	21	無	46	48	無	10	27	無	46	63	無	
び	2024年10月16日	71	62	無	47	43	無	12	31	無	55	72	無	
結	2024年11月13日	31	26	無	44	41	無	14	28	無	33	31	無	
果	2024年12月18日	67	38	無	47	31	無	16	24	無	57	68	無	
	2025年1月15日	72	63	無	47	31	無	21	23	無	102	147	無	
	2025年2月19日	65	51	無	48	38	無	18	27	無	75	120	無	
	2025年3月19日	55	51	無	51	34	無	14	27	無	32	45	無	

# ■ 直前3年間の産業廃棄物処理施設の維持管理状況(管理型最終処分場。観測井) 2023 年度 (令和5年度)

		<b></b>	蜆測井A(北)	(		見測井B(南)		観測井C(東)			観測井D(西)			
		電気伝導率	塩化物イオン濃度	/濃度 異常の有無	電気伝導率	塩化物イオン濃度	異常の有無	電気伝導率	塩化物イオン濃度	異常の有無	電気伝導率	塩化物イオン濃度	異常の有無	
		(mS/m)	(mg/l)	天巾の日派	(mS/m)	(mg/l)	大市 <b>ッ</b> 市 加	(mS/m)	(mg/l)	<del>∠</del> π•ν•π π	(mS/m)	(mg/l)	<del>Σ</del> ΠΟ1 π	
	2023年4月19日	46	27	無	53	26	無	18	22	無	48	38	無	
	2023年5月17日	30	17	無	46	27	無	18	24	無	59	63	無	
	2023年6月20日	33	24	無	53	45	無	16	21	無	56	59	無	
点	2023年7月20日	81	45	無	34	39	無	16	27	無	137	51	無	
検	2023年8月24日	81	34	無	43	26	無	18	31	無	92	124	無	
日及	2023年9月13日	78	55	無	48	39	無	20	31	無	89	118	無	
びび	2023年10月18日	82	51	無	45	24	無	22	22	無	109	161	無	
	2023年11月15日	86	55	無	50	21	無	33	23	無	109	148	無	
果	2023年12月20日	78	41	無	52	27	無	33	26	無	98	135	無	
	2024年1月16日	83	63	無	52	26	無	44	32	無	103	137	無	
	2024年2月14日	77	53	無	52	24	無	29	38	無	77	82	無	
	2024年3月13日	56	43	無	51	21	無	20	27	無	59	65	無	

2022 年度 (令和4年度)

			十尺	(T) / T) + +									
		<b>在</b>	見測井A(北)		<b>在</b>	見測井B(南)		<b>在</b>	見測井C(東)		観測井D(西)		
	電気伝導率塩		塩化物イオン濃度	塩化物イオン濃度 異常の有無		塩化物イオン濃度 異常の有無	電気伝導率	塩化物イオン濃度 異常の有無	電気伝導率	塩化物イオン濃度	異常の有無		
		(mS/m)	(mg/l)	共市の行派	(mS/m)	(mg/l)	共市の行派	(mS/m)	(mg/l)	共市の行派	(mS/m)	(mg/l)	共市の行派
	2022年4月27日	73	68	無	38	30	無	17	30	無	98	137	無
	2022年5月25日	65	45	無	45	38	無	28	38	無	91	109	無
	2022年6月29日	70	51	無	45	41	無	33	38	無	102	142	無
点	2022年7月27日	64	41	無	49	38	無	16	27	無	56	65	無
検	2022年8月31日	66	31	無	40	38	無	19	31	無	88	113	無
日及	2022年9月21日	58	38	無	49	34	無	9	21	無	31	21	無
び	2022年10月19日	61	31	無	44	27	無	21	24	無	91	117	無
結	2022年11月16日	77	38	無	46	27	無	35	24	無	109	154	無
果	2022年12月15日	78	31	無	54	24	無	54	27	無	113	151	無
	2023年1月18日	67	34	無	49	31	無	27	31	無	105	126	無
	2023年2月15日	63	33	無	35	22	無	17	24	無	69	62	無
	2023年3月16日	65	34	無	44	22	無	50	33	無	89	96	無